


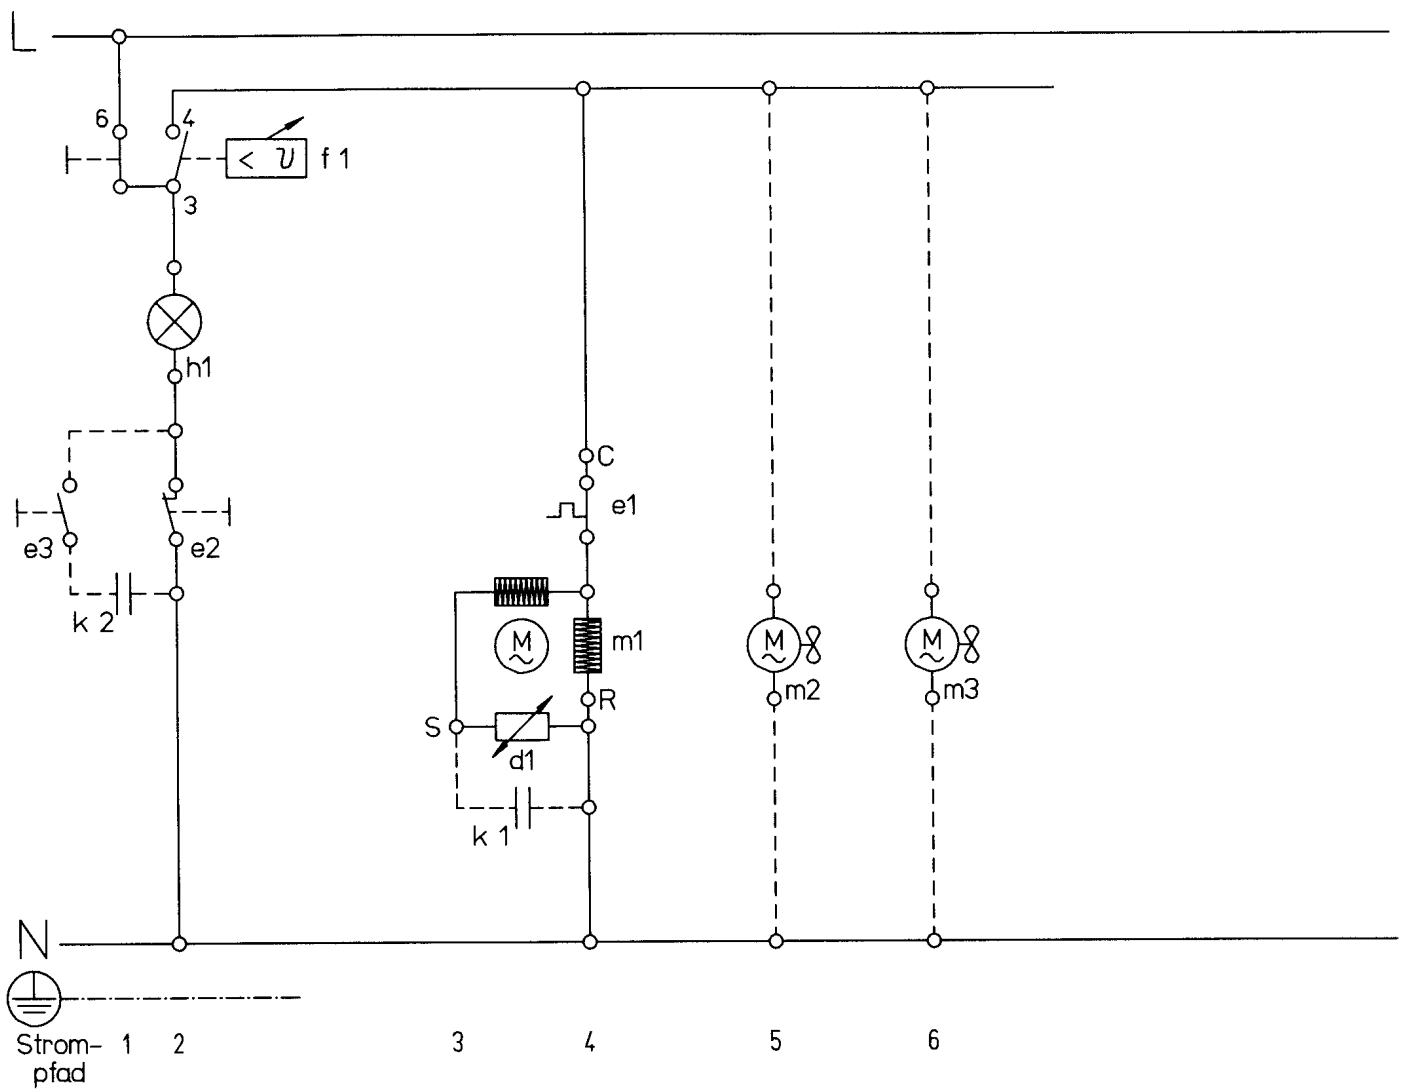

d 1 =	PTC-Glied	3 / 4
e 1 =	Schutzschalter	4
e 2 =	Schalter "Gluehlampe"	2
e 3 =	Schalter "Winterswitch"	3
f 1 =	Temperaturregler	1 / 2
h 1 =	Gluehlampe	2
k 1 =	Betriebskondensator	3 / 4
k 2 =	Kondensator Winterswitch	1 / 2
l 1 =	Anschlusssteil	
l 2 =	Gehaeuse	
l 3 =	Flachsteckgehaeuse	
l 4 =	Timer-Gehaeuse	
m 1 =	Verdichter-Motor	3 / 4
m 2 =	Ventilator-Motor Maschinenraum	5
m 3 =	Umluftventilator	6

(D)

1 709 911 704	04 / 01
1KE 159-5	S0-50/1159