


11 PTC-Glied



e1 Schutzschalter




e2 Schalter "Gluehlampe"

BN-13.4 — [] — BU-13.2

e3 Schalter "Winterswitch"

CuZn-h1 — [] — BK-k2


f1 Temperaturregler

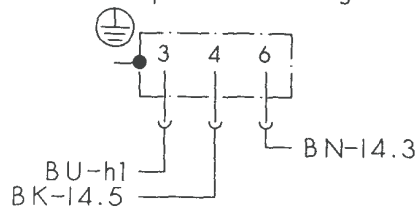


h1 Gluehlampe



k1 Betriebskondensator




k2 Kondensator




11 Anschluss

(DANFOSS)

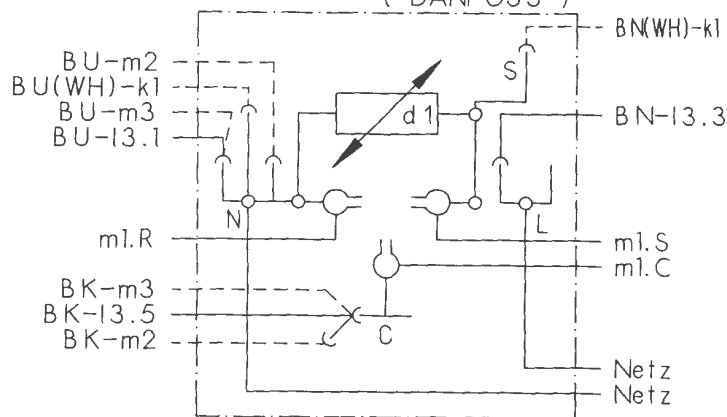


Farbe	Kurzzeichen nach DIN/IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
fuerkis	TQ
silber	SR


12 Gehaeuse



13 Flachsteckgehaeuse
+ 14 Timer-Gehaeuse

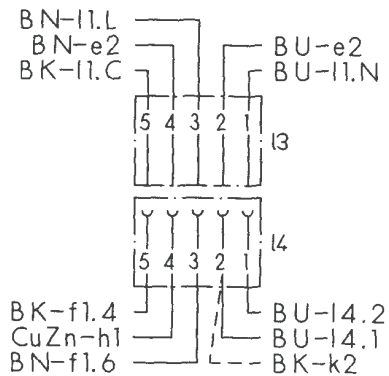

m1 Verdichter-Motor

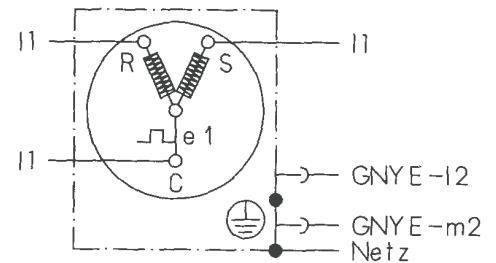

m2 Ventilator-Motor
Maschinenraum



m3 Umluftventilator



1 709 911 663	02 / 01
IKF 159-5	S0-50/0834

(D)