


d1 PTC-Glied



e1 Schutzschalter




e2 Schalter "Gluehlampe"




e3 Schalter "Winterswitch"




f1 Temperaturregler

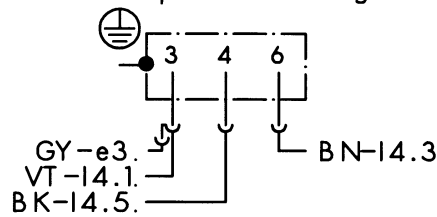


h1 Gluehlampe



k1 Betriebskondensator




k2 Kondensator




11 Anschlussteil


( DANFOSS )

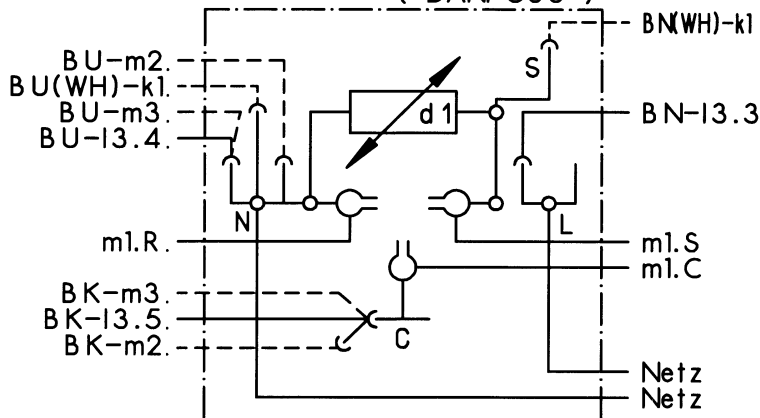


12 Gehaeuse



13 Flachsteckgehaeuse  
+ 14 Timer-Gehaeuse

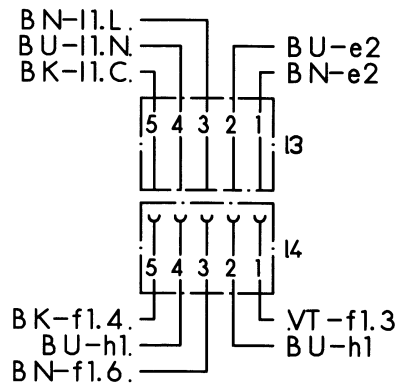

m1 Verdichter-Motor

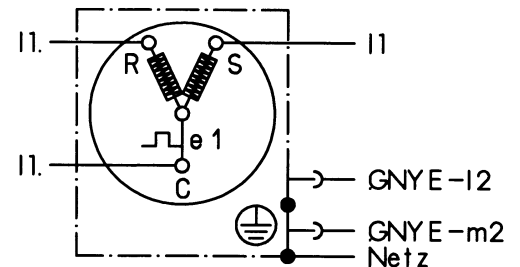

m2 Ventilator-Motor  
Maschinenraum



m3 Umluftventilator



| Farbe   | Kurzzeichen<br>nach DIN/<br>IEC 757 |
|---------|-------------------------------------|
| schwarz | BK                                  |
| braun   | BN                                  |
| rot     | RD                                  |
| orange  | OG                                  |
| gelb    | YE                                  |
| gruen   | GN                                  |
| blau    | BU                                  |
| violett | VT                                  |
| grau    | GY                                  |
| weiss   | WH                                  |
| rosa    | PK                                  |
| gold    | GD                                  |
| tuerkis | TQ                                  |
| silber  | SR                                  |



|               |            |
|---------------|------------|
| 1 709 911 623 | 08 / 97    |
| .             | S0-50/0566 |