


- d 1 = PTC-Glied
- e 1 = Schutzschalter
- e 2 = Schalter "Gluehlampe"
- e 3 = Schalter "Winterswitch"
- f 1 = Temperaturregler
- h 1 = Gluehlampe
- k 1 = Betriebskondensator
- l 1 = Anlussteil
- l 2 = Gehaeuse
- l 3 = Flachsteckgehaeuse
- l 4 = Timer-Gehaeuse
- m 1 = Verdichter-Motor
- m 2 = Ventilator-Motor Maschinenraum
- m 3 = Umluftventilator
- r 1 = Heizung

- Strom-  
pfad
- 3 / 4
  - 4
  - 2
  - 3
  - 1 / 2
  - 2
  - 3 / 4
  - 3 / 4
  - 5
  - 6
  - 2




1 709 911 623	08 / 97
.	S0-50/0565

d1 PTC-Glied



e1 Schutzschalter




e2 Schalter "Gluehlampe"




e3 Schalter "Winterswitch"




f1 Temperaturregler

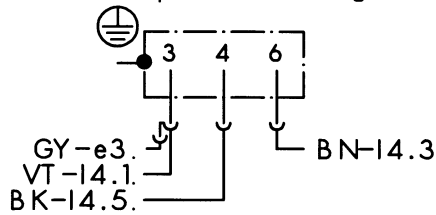


h1 Gluehlampe



k1 Betriebskondensator




k2 Kondensator




11 Anschlussteil


( DANFOSS )

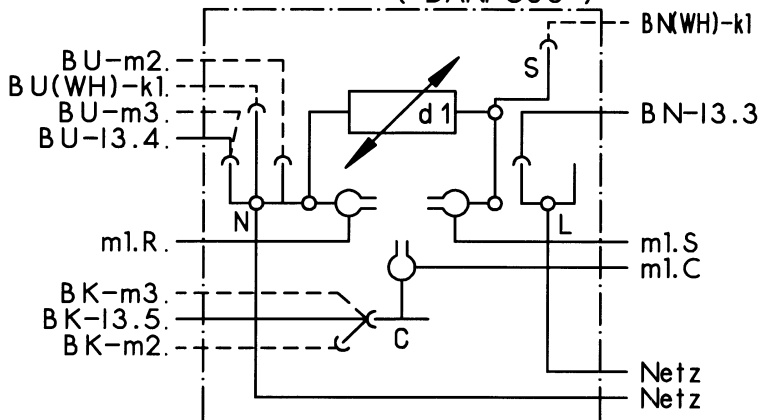


12 Gehaeuse



13 Flachsteckgehaeuse  
+ 14 Timer-Gehaeuse

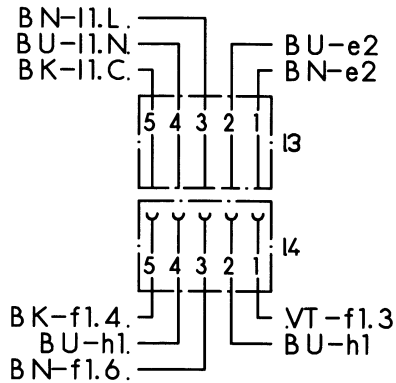

m1 Verdichter-Motor

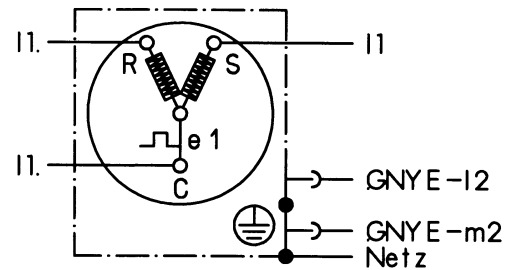

m2 Ventilator-Motor  
Maschinenraum




m3 Umluftventilator



Farbe	Kurzzeichen nach DIN/IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
tuerkis	TQ
silber	SR



1 709 911 623	08 / 97
.	. S0-50/0566

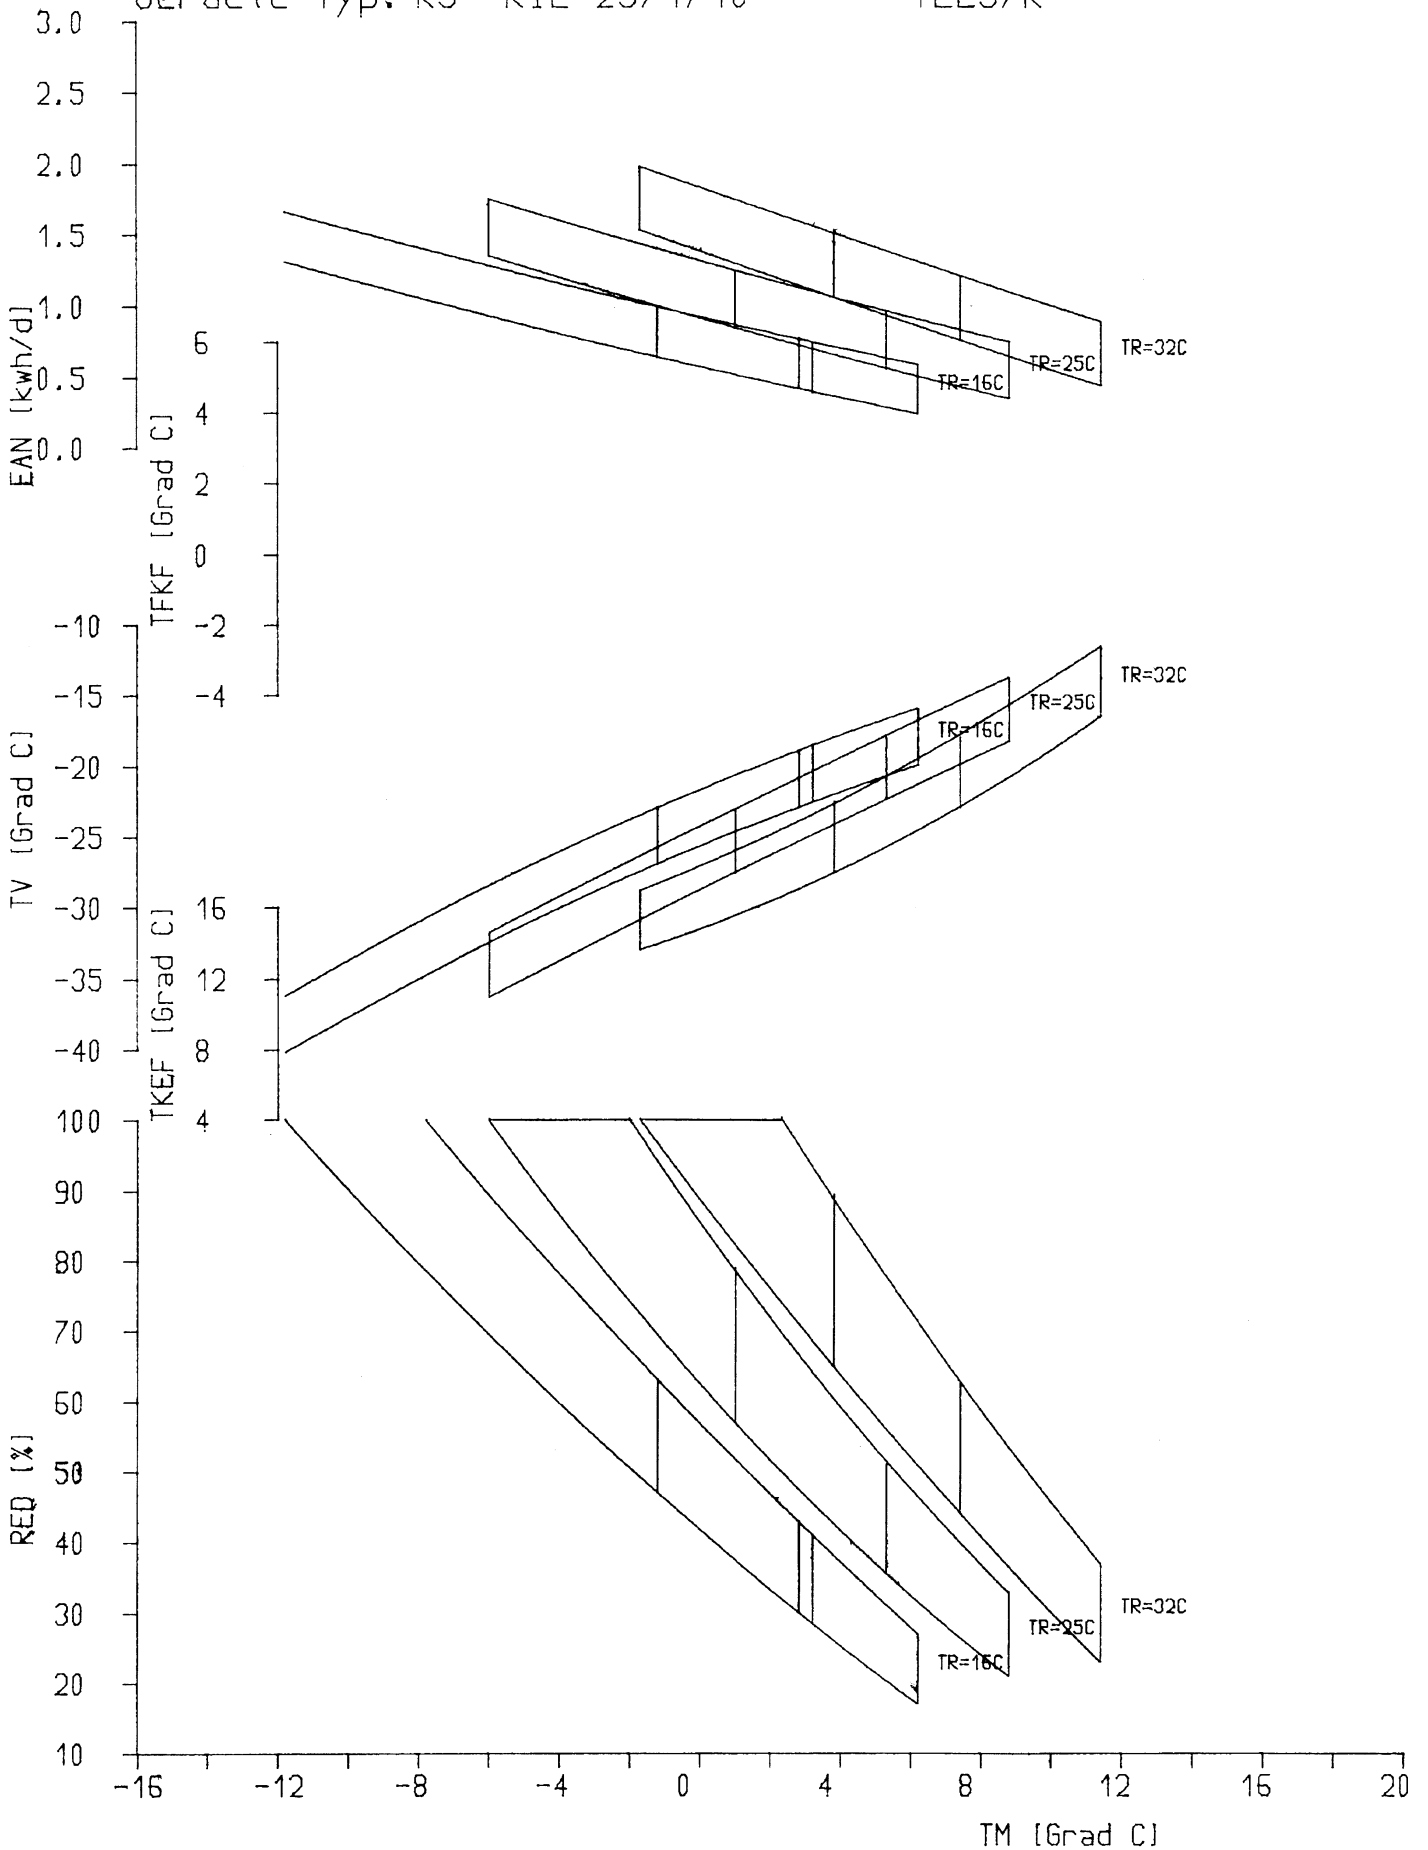

D

	Ausg. 05.98
1.709.916.379	S0-50/0564