



d1 PTC-Glied




e1 Schutzschalter




e2 Schalter "Gluehlampe"




e3 Schalter "Winterswitch"




f1 Temperaturregler

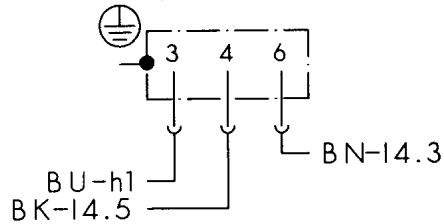


h1 Gluehlampe



k1 Betriebskondensator




k2 Kondensator




11 Anschlusssteil


(Matsushita ESS)

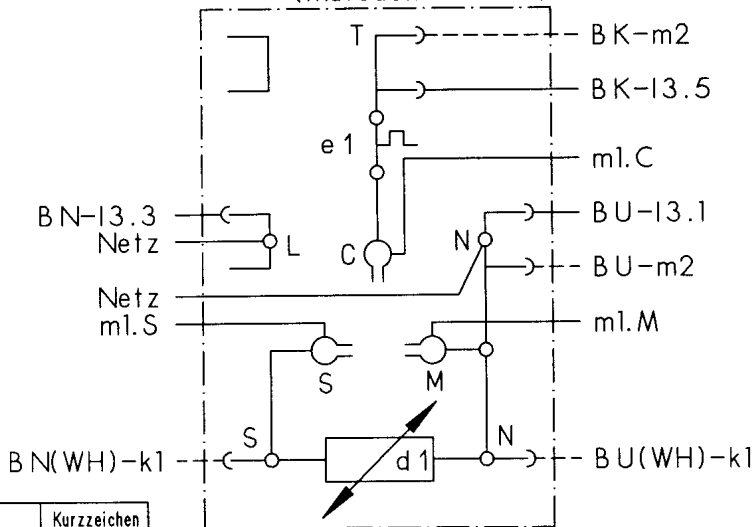


12 Gehaeuse



13 Flachsteckgehaeuse
+ 14 Timer-Gehaeuse

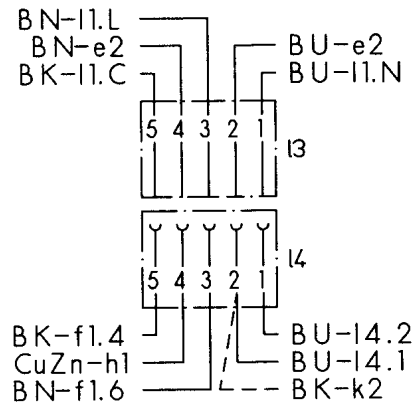

m1 Verdichter-Motor

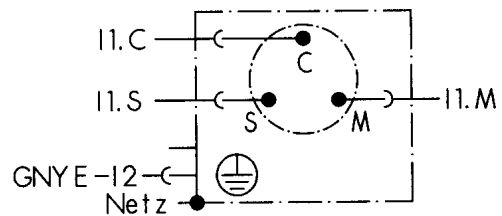

m2 Ventilator-Motor
Maschinenraum




m3 Umluftventilator



Farbe	Kurzzeichen nach DIN/ IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
tuerkis	TQ
silber	SR

1 709 911 704	04 / 01
1KE 159-S	S0-50/1160



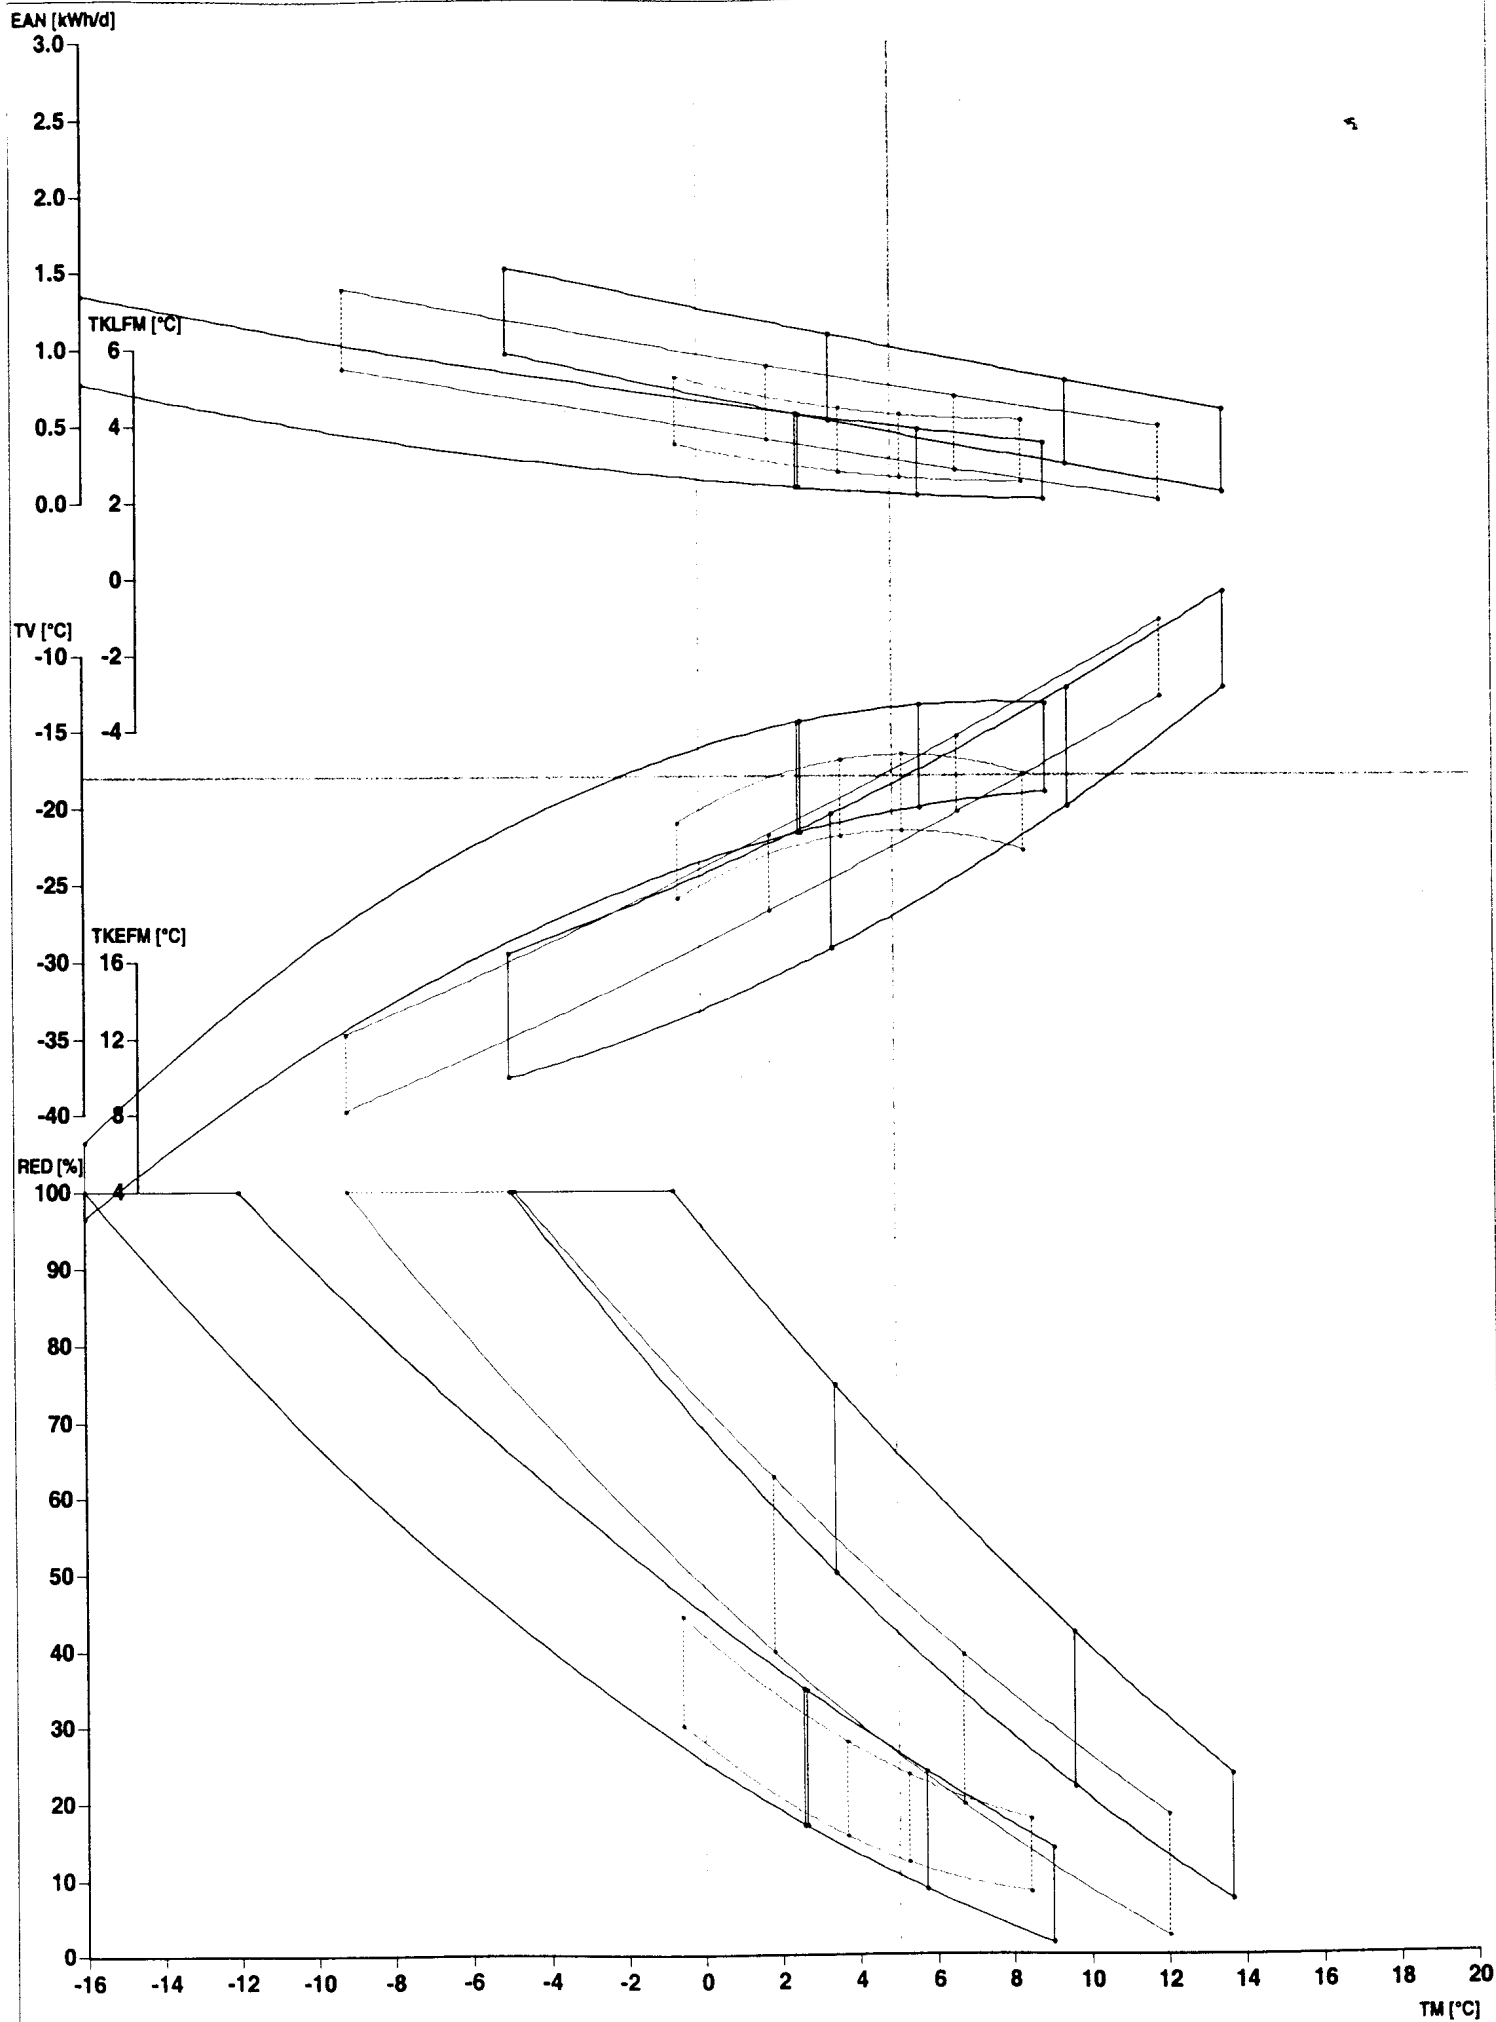

D

5700 000 000 2878

Ausg. 06/02

1KE 159-5

SO-50/1490


Sollkurvennr.311

FGK - EDV

13:51 27. 7.98

Geraete-Typ: KS KIL 1674/40

TLY6K

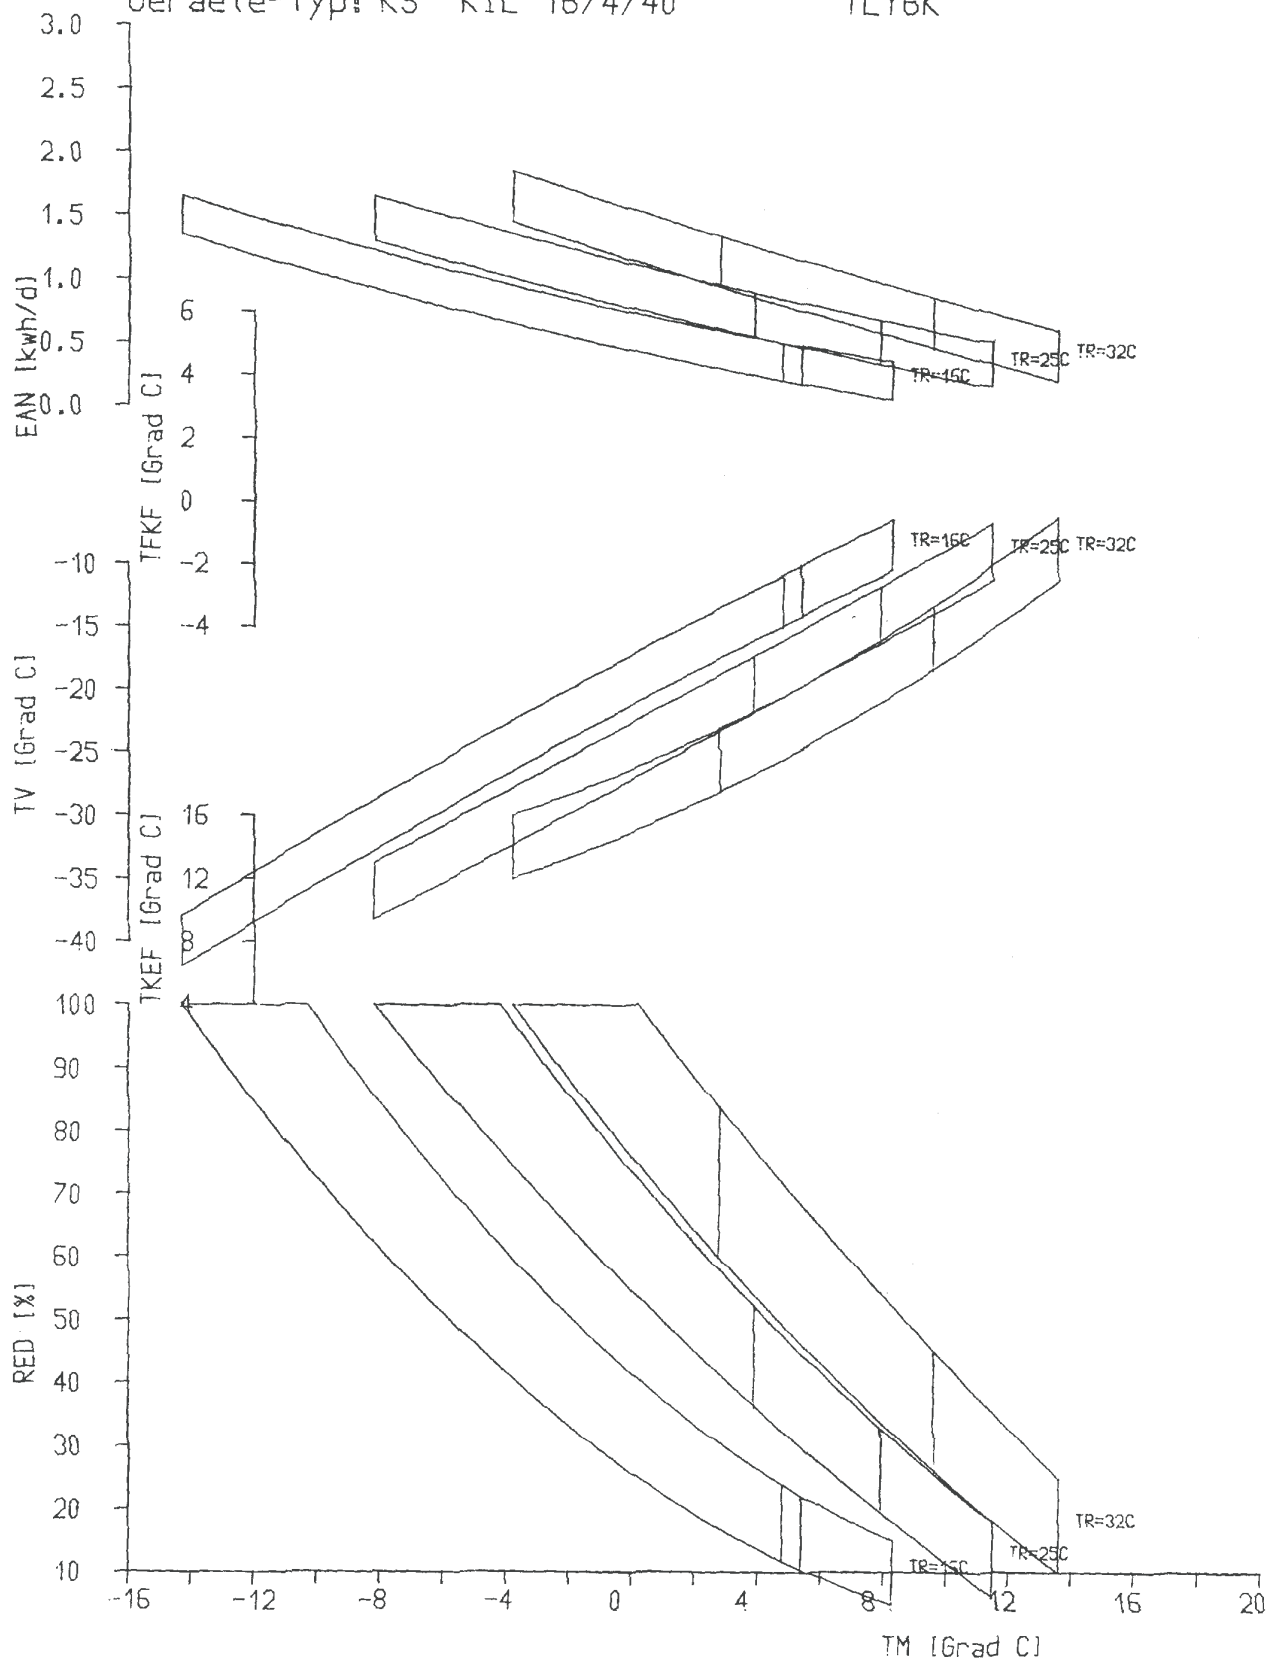

D

IKF 159-5	Ausg.: 07.98
1.709.916.385	S0-50/0616