


	Strom- pfad		Strom- pfad
a 1 = Hauptschalter	12/13	m 1 = Verdichter-Motor	15/16
d 1 = PTC-Glied	15/16	m 2 = Ventilator-Motor	14
e 1 = Schutzschalter	16	GS-Fach	10
e 2 = Schalter "Gluehlampe"	9/11	r 2 = Luft-Temperatur-Fuehler	11
e 3 = Urlaubsschalter	3	r 3 = Luft-Temperatur-Fuehler	11
f 1 = Regelelektronik	6/18	KS-Fach	
f 2 = Netzteil	3	s 1 = 3-Wege-Ventil	17
h 1 = Gluehlampe	15/16		
k 1 = Betriebskondensator			
l 1 = Anschlussenteil			
l 2 = Tragschiene			
l 3 = Buchsengehaeuse			
l 4 = Buchsengehaeuse			
l 5 = Buchsengehaeuse			
l 6 = Buchsengehaeuse			
l 7 = Buchsengehaeuse			




1 709 911 693	02 / 01
KE 315-5-27	S0-50/1122


a1 Hauptschalter




d1 PTC-Glied



e1 Schutzschalter




e2 Schalter "Gluehlampe"




e3 Urlaubsschalter




f1 Steuerelektronik
+ 13 Buchsengehaeuse
+ 14 Buchsengehaeuse

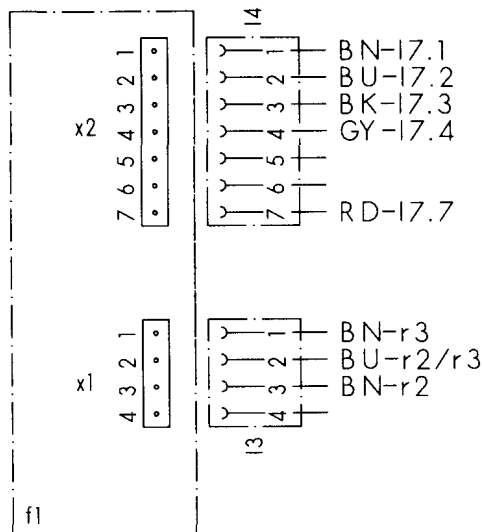


h1 Gluehlampe




k1 Betriebskondensator



11 Anschlussteil (Matsushita D)

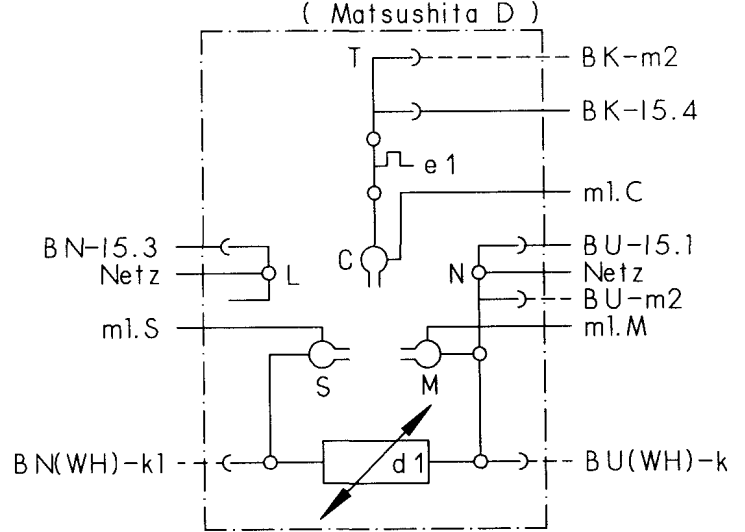


12 Tragschiene



f2 Netzteil


+ 15 Buchsengehaeuse
+ 16 Buchsengehaeuse
+ 17 Buchsengehaeuse

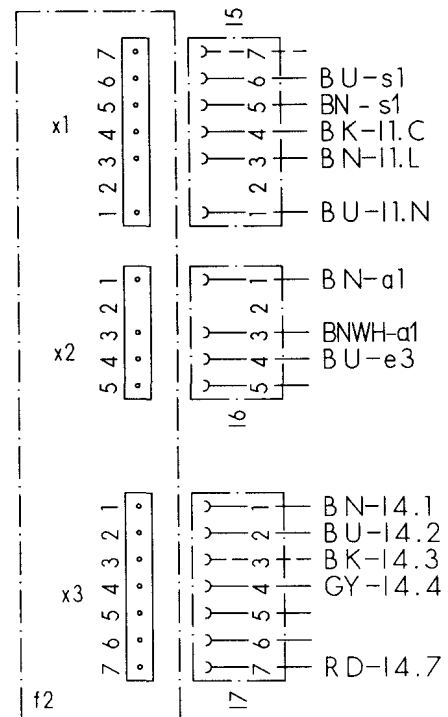

Farbe	Kurzzeichen nach DIN/IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
tuerkis	TQ
silber	SR

1 709 911 693	02 / 01
D KE315-S-2T	S0-50/1123


m1 Verdichter-Motor

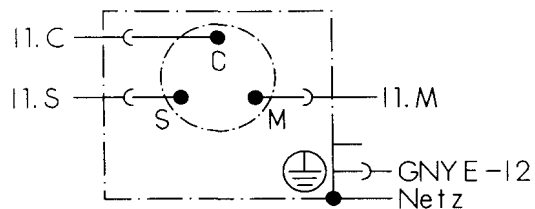


m2 Ventilator-Motor




r2 Luft-Temperatur-Fuehler
GS Fach



r3 Luft-Temperatur-Fuehler
KS-Fach




s1 3-Wege Ventil

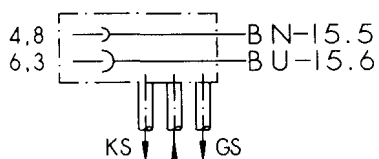




Farbe	Kurzzeichen nach DIN/ IEC 757
schwarz	BK
braun	BN
rot	RD
orange	OG
gelb	YE
gruen	GN
blau	BU
violett	VT
grau	GY
weiss	WH
rosa	PK
gold	GD
fuerkis	TQ
silber	SR

(D)

1 709 911 693	02 / 01
KE 3.15-5-2T	S0-50/1124

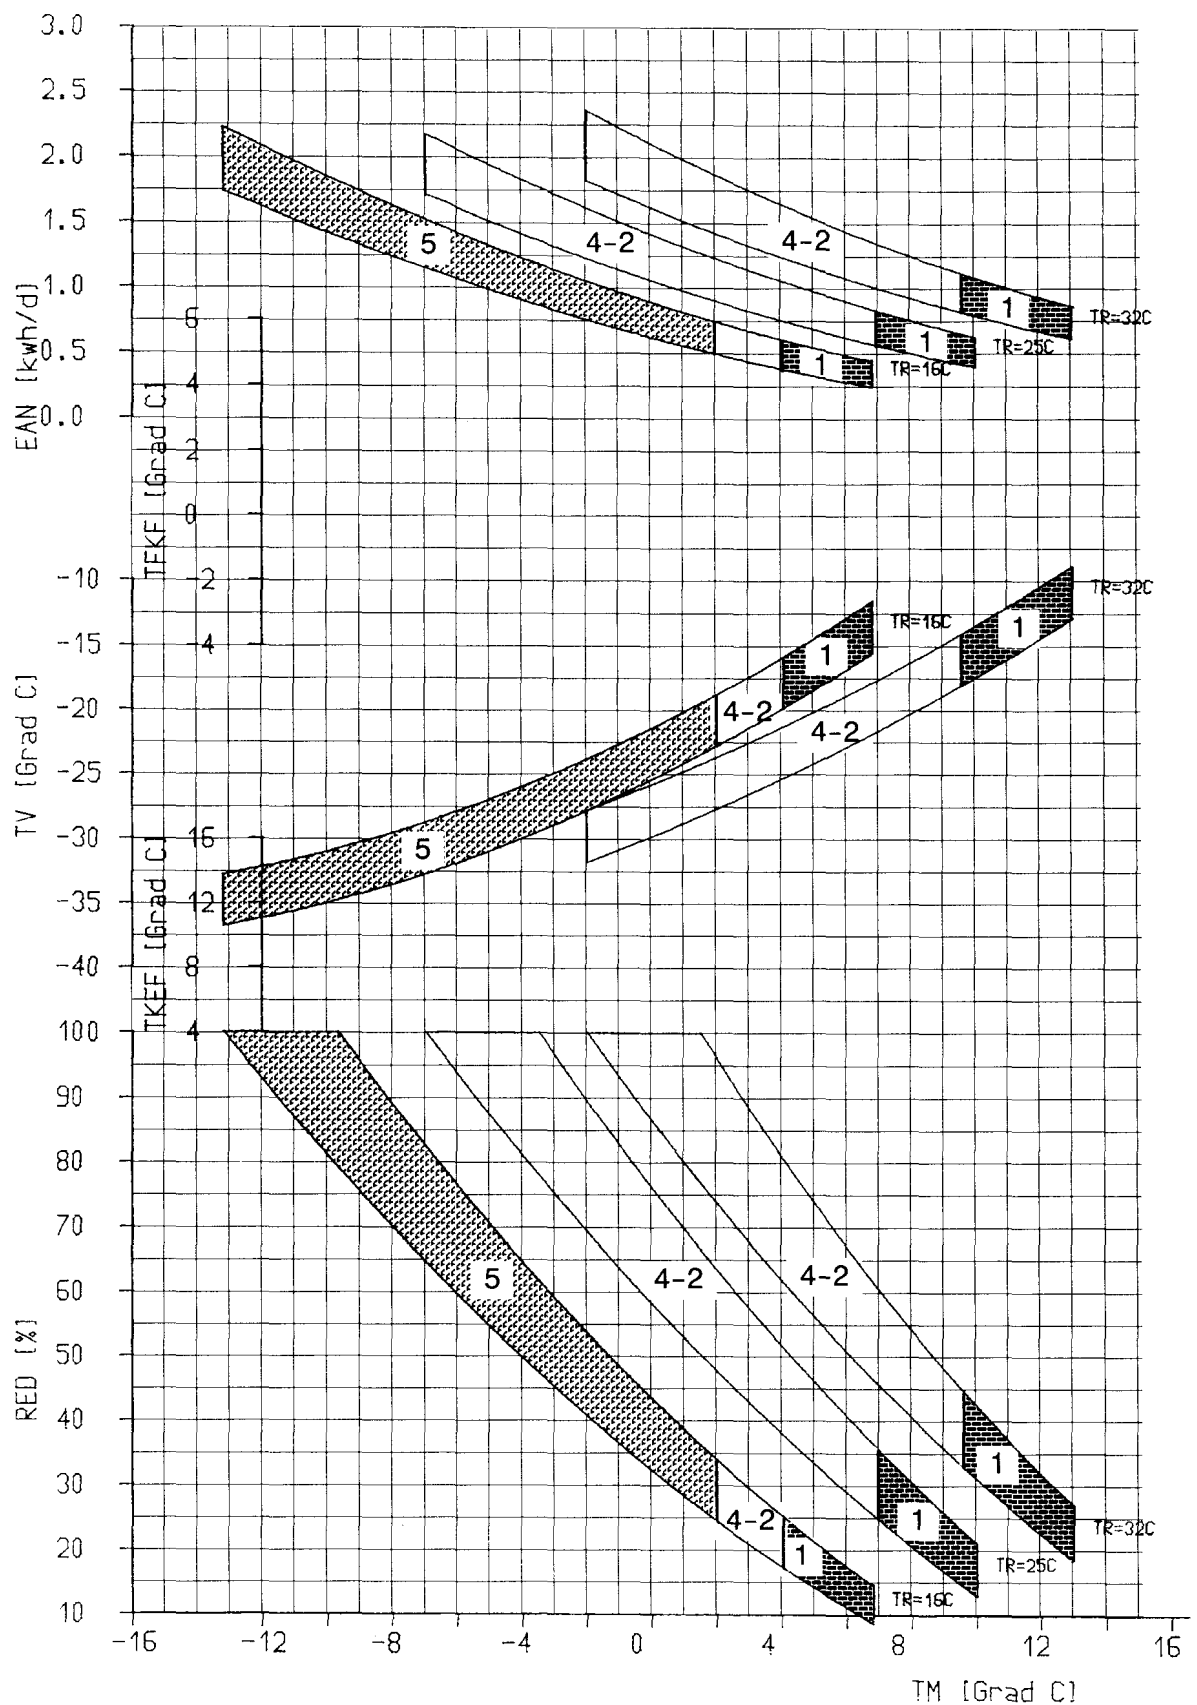


EAN : mittlere Energieaufnahme pro Tag
 RED : relative Verdichter-Einschaltdauer
 TM : mittlere Kühlraumtemperatur
 TV : mittlere Gefrierraumtemperatur
 TFKF : mittlere Temperatur im 0-Grad-Fach
 TKEF : mittlere Temperatur im Kellerfach
 TR : Umgebungstemperatur

Reglerstellung 1 
 Kernbereich der
 Reglerstellung 2 - 4 
 Reglerstellung 5 

D

	Ausg.: 11.95
KE3AS-5-2T	S0-50/0221

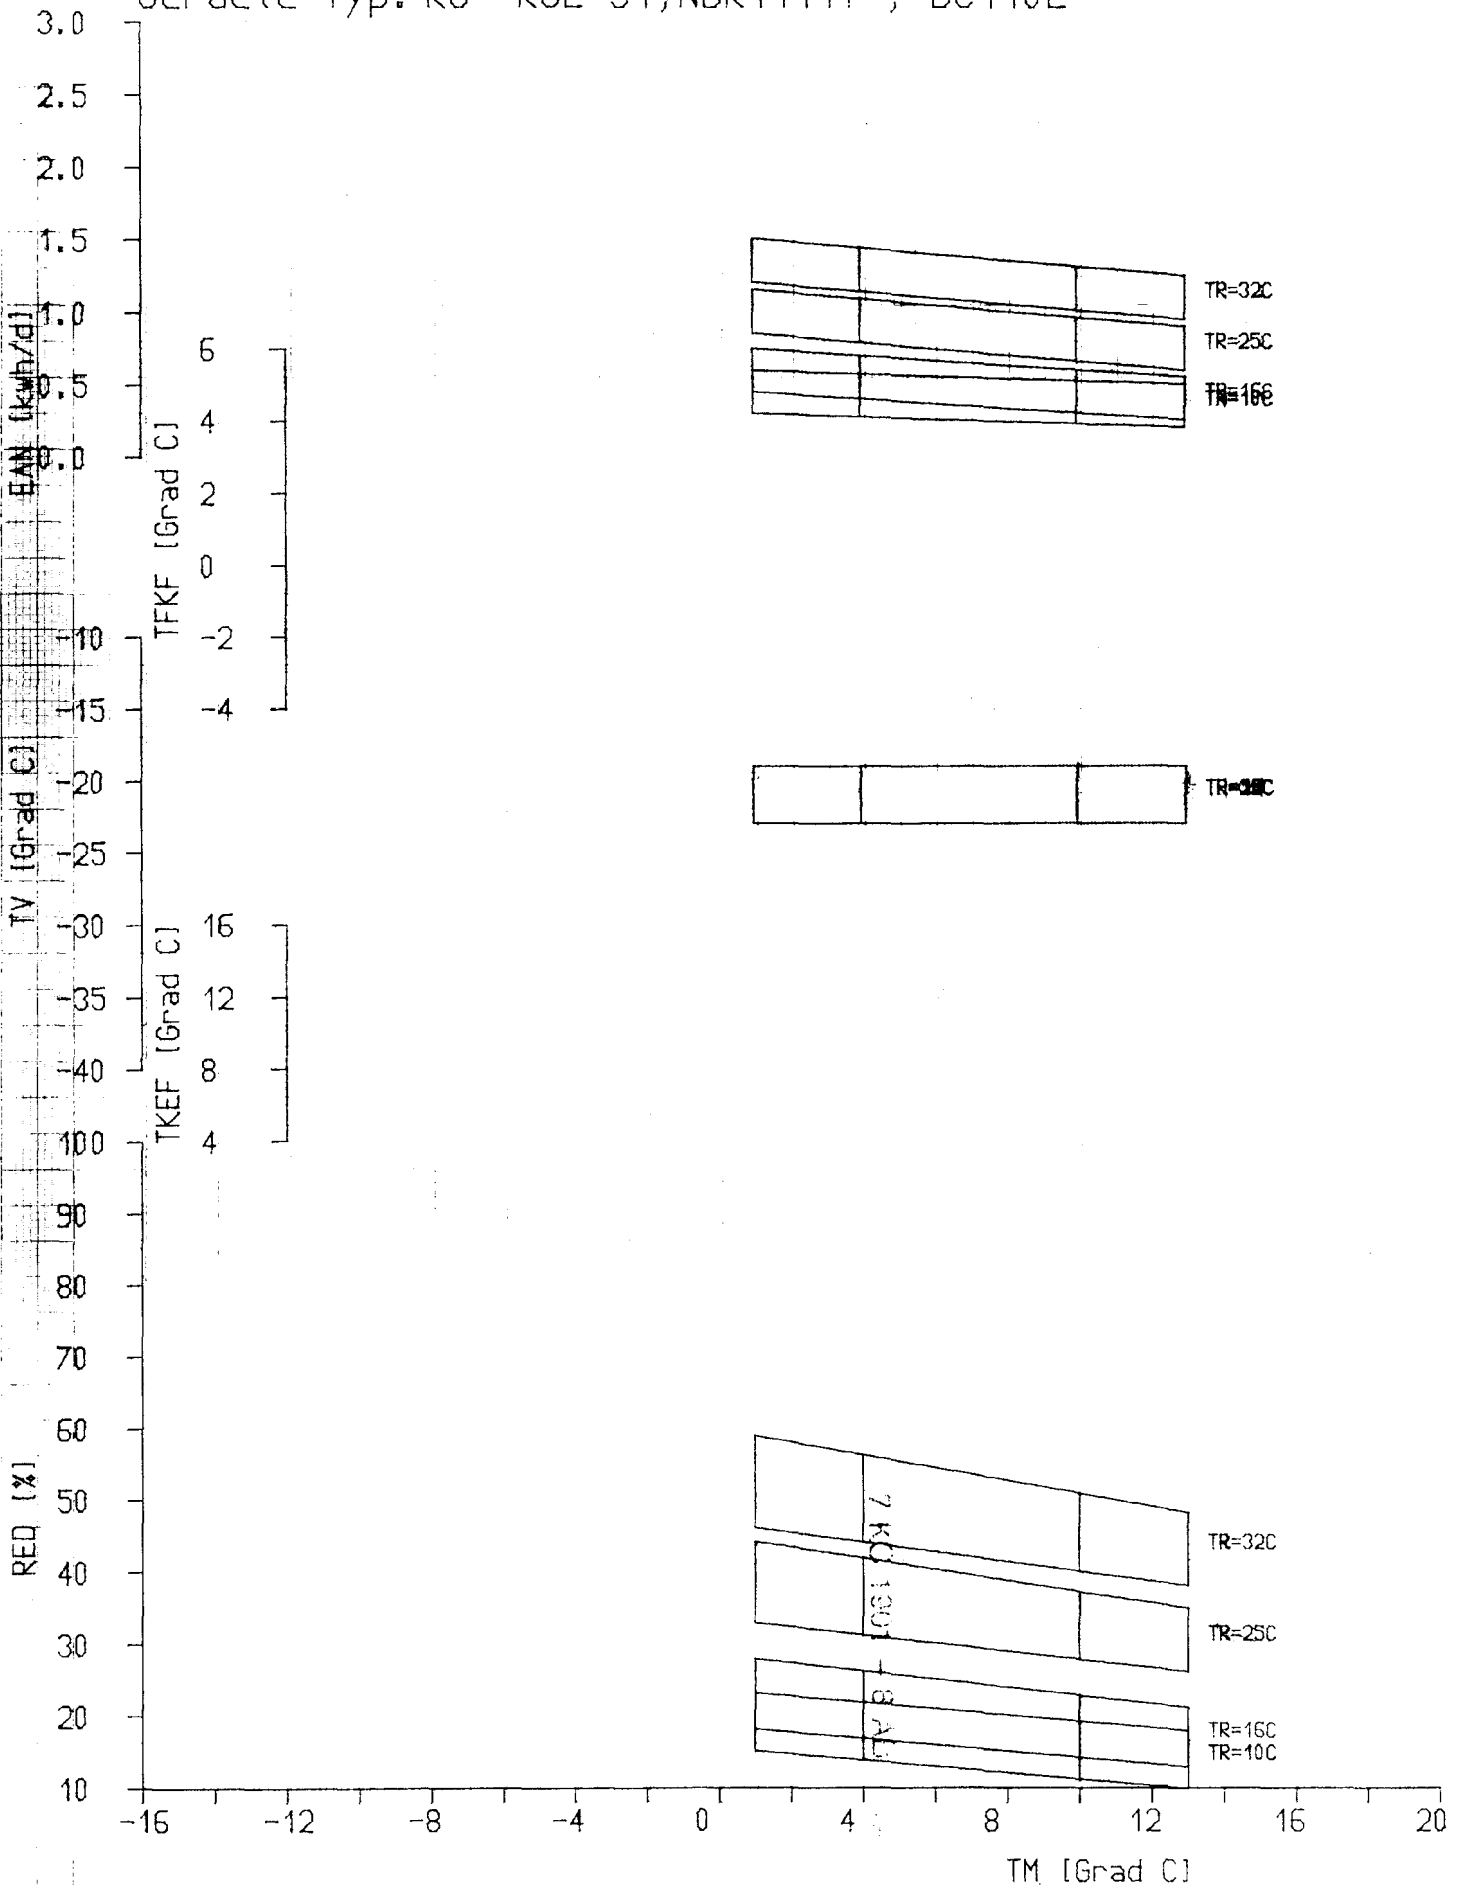

D

1.709.916.606	Ausg. 05.00
KI-315-5-27	S0-50/0995