

Redacción: D. Rutz
Fecha: 14.12.2006


Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 Recambio bomba de circulación

A partir de la semana de fabricación 46 de 2006, las bombas de circulación ASCOLL (figura 1) y CRIN (figura 2) son sustituidas por la bomba de circulación MPH (figura 3). En aparatos en los que se emplea de serie una bomba de circulación MPH, el código de 12 cifras acaba con "5", p.ej. IGV 645.2 tiene el código 845 646 01835.

POS	Nº de rec.	Denominación
4000	43 47 09	Bomba de circulación (CRIN, no Ascoll)
4001	43 53 68	Distanciador de material celular para Ascoll
4050	43 54 51	Caja de bomba para Ascoll
4500	43 47 17	Elemento de calefacción
7550	43 47 68	Codo

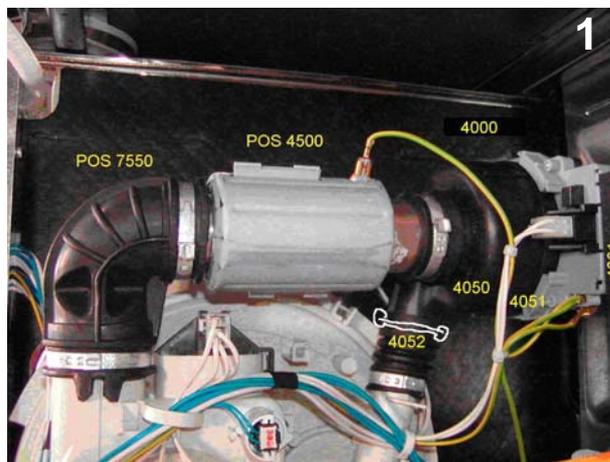

POS	Nº de rec.	Denominación
4000	43 47 09	Bomba de circulación completo CRIN
4050	43 60 50	Caja de bomba para CRIN
4052	43 60 77	Juego de servicio salida CRIN
4200	43 60 51	Condensador

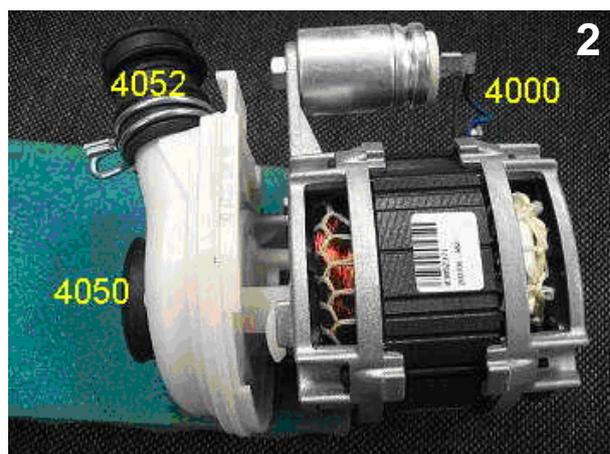

Se dispone de las siguientes piezas de repues:

POS	Nº de rec.	Denominación
4000	43 60 78	Juego MPH 220-230 V EURO
4500	43 60 79	Juego elemento de calefacción y caja de bomba 220-230 V EURO
4501	43 60 80	Juego salida
4502	43 60 81	Juego codo de aspiración

