

Redazione: D. Rutz
Data: 14.12.2006


Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 Sostituzione della pompa di circolazione

A partire dalla 46^{esima} settimana di produzione del 2006 le pompe di circolazione ASCOLL (foto 1) e CRIN (foto 2) saranno sostituite dalle pompe MPH (foto 3). Sugli apparecchi, nei quali la pompa di circolazione MPH viene installata di serie, l'ultimo numero del codice a 12 cifre è un "5": IGV 645.2 ha, per esempio, il codice 845 646 01835.

POS	Ric-n°	Definizione
4000	43 47 09	Pompa di circolazione (CRIN non Ascoll)
4001	43 53 68	Distanziatore in plastica espansa per Ascoll
4050	43 54 51	Corpo della pompa per Ascoll
4500	43 47 17	Elemento riscaldante
7550	43 47 68	Curvatura

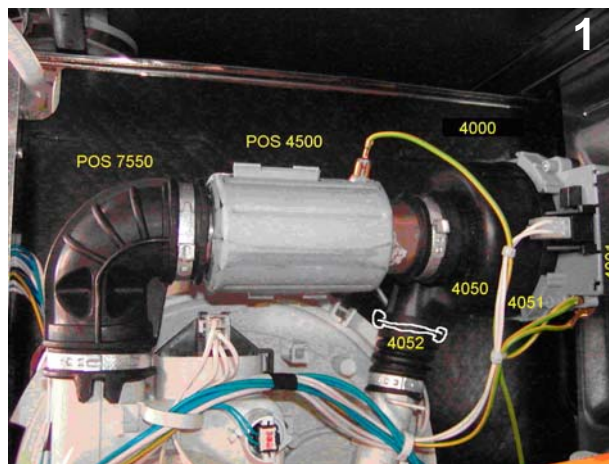

POS	Ric-n°	Definizione
4000	43 47 09	Pompa di circolazione completo CRIN
4050	43 60 50	Corpo della pompa per CRIN
4052	43 60 77	Kit di servizio per deflusso CRIN
4200	43 60 51	Condensatore

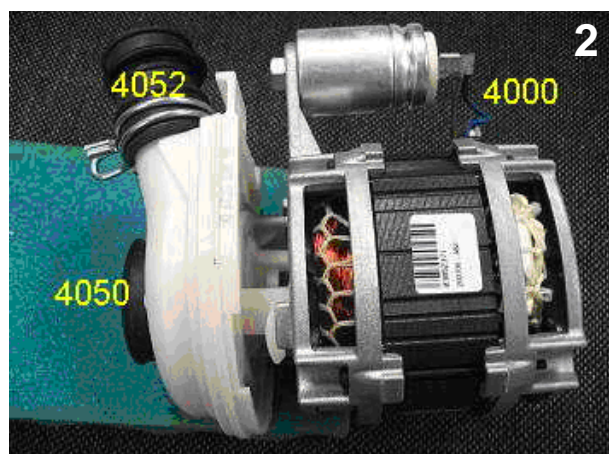

Sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio:

POS	Ric-n°	Definizione
4000	43 60 78	Kit MPH 220-230 V EURO
4500	43 60 79	Kit elemento riscaldante e corpo pompa 220-23 V EURO
4501	43 60 80	Kit deflusso
4502	43 60 81	Kit curvatura di aspirazione

