

Bewerkt door: D. Rutz
Datum: 14.12.2006


Telefoon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 - Circulatiepomp vervangen

Vanaf de productie KW 46 2006 worden de circulatiepompen ASCOLL (afb. 1) en CRIN (afb. 2) door de circulatiepomp MPH (afb. 3) vervangen. Bij modellen die standaard met de circulatiepomp MPH zijn uitgerust, eindigt de code van 12 cijfers op „5”, bijv. IGV 645.2 heeft de code 845 646 01835.

| POS | RD-nr. | Benaming |
|------|----------|--------------------------------------|
| 4000 | 43 47 09 | Circulatiepomp (CRIN, niet Ascoll) |
| 4001 | 43 53 68 | Schuimstof afstandhouder voor Ascoll |
| 4050 | 43 54 51 | Pomphuis voor Ascoll |
| 4500 | 43 47 17 | Verwarmingselement |
| 7550 | 43 47 68 | Bocht |

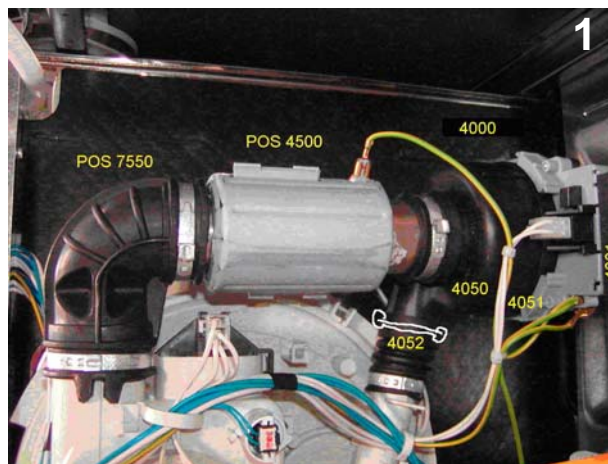

| POS | RD-nr. | Benaming |
|------|----------|------------------------------|
| 4000 | 43 47 09 | Circulatiepomp compleet CRIN |
| 4050 | 43 60 50 | Pomphuis voor CRIN |
| 4052 | 43 60 77 | Service-set uitloop CRIN |
| 4200 | 43 60 51 | Condensator |

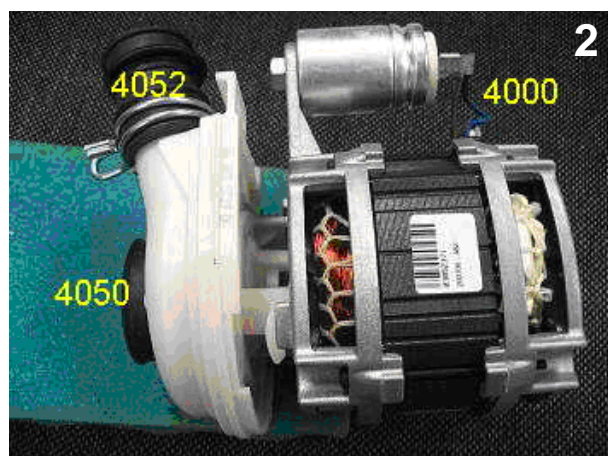

De volgende reservedelen zijn verkrijgbaar:

| POS | RD-nr. | Benaming |
|------|----------|---|
| 4000 | 43 60 78 | Set MPH 220-230 V EURO |
| 4500 | 43 60 79 | Set verwarmingselement en pomphuis 220-230 V EURO |
| 4501 | 43 60 80 | Set uitloop |
| 4502 | 43 60 81 | Set aanzuigbocht |

