

Trabalhado por: D. Rutz
Data: 14.12.2006


Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743

P


IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 Substituição da bomba de circulação

A partir da produção da semana 46 de 2006, as bombas de circulação ASCOLL (ilustração 1) e CRIN (ilustração 2) vão ser substituídas pela bomba de circulação MPH (ilustração 3). Nos aparelhos nos quais a bomba de circulação MPH esteja instalada em série, o código de 12 dígitos termina com "5", p. ex. IGV 645.2 tem o código 845 646 01835.

POS	N.º pç. de repos.	Designação
4000	43 47 09	Bomba de circulação (CRIN não Ascoll)
4001	43 53 68	Distanciador de material alveolar para Ascoll
4050	43 54 51	Caixa da bomba para Ascoll
4500	43 47 17	Elemento de aquecimento
7550	43 47 68	Curvatura

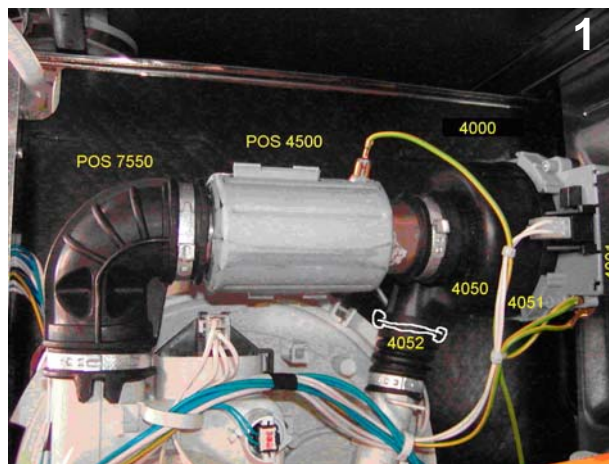

POS	N.º pç. de repos.	Designação
4000	43 47 09	Bomba de circulação para CRIN
4050	43 60 50	Caixa da bomba para CRIN
4052	43 60 77	Conjunto de assistência de descarga CRIN
4200	43 60 51	Condensador

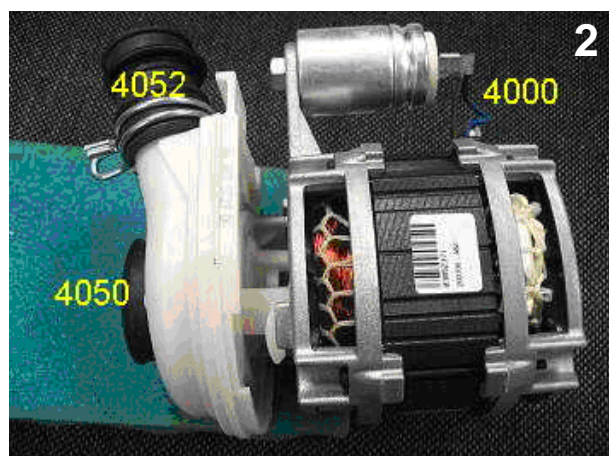

Estão disponíveis as seguintes peças de reposição:

POS	N.º pç. de repos.	Designação
4000	43 60 78	Conjunto MPH 220-230 V EURO
4500	43 60 79	Conjunto de elemento de aquecimento e caixa da bomba 220-230 V EURO
4501	43 60 80	Conjunto de descarga
4502	43 60 81	Conjunto de curvatura de sucção

