



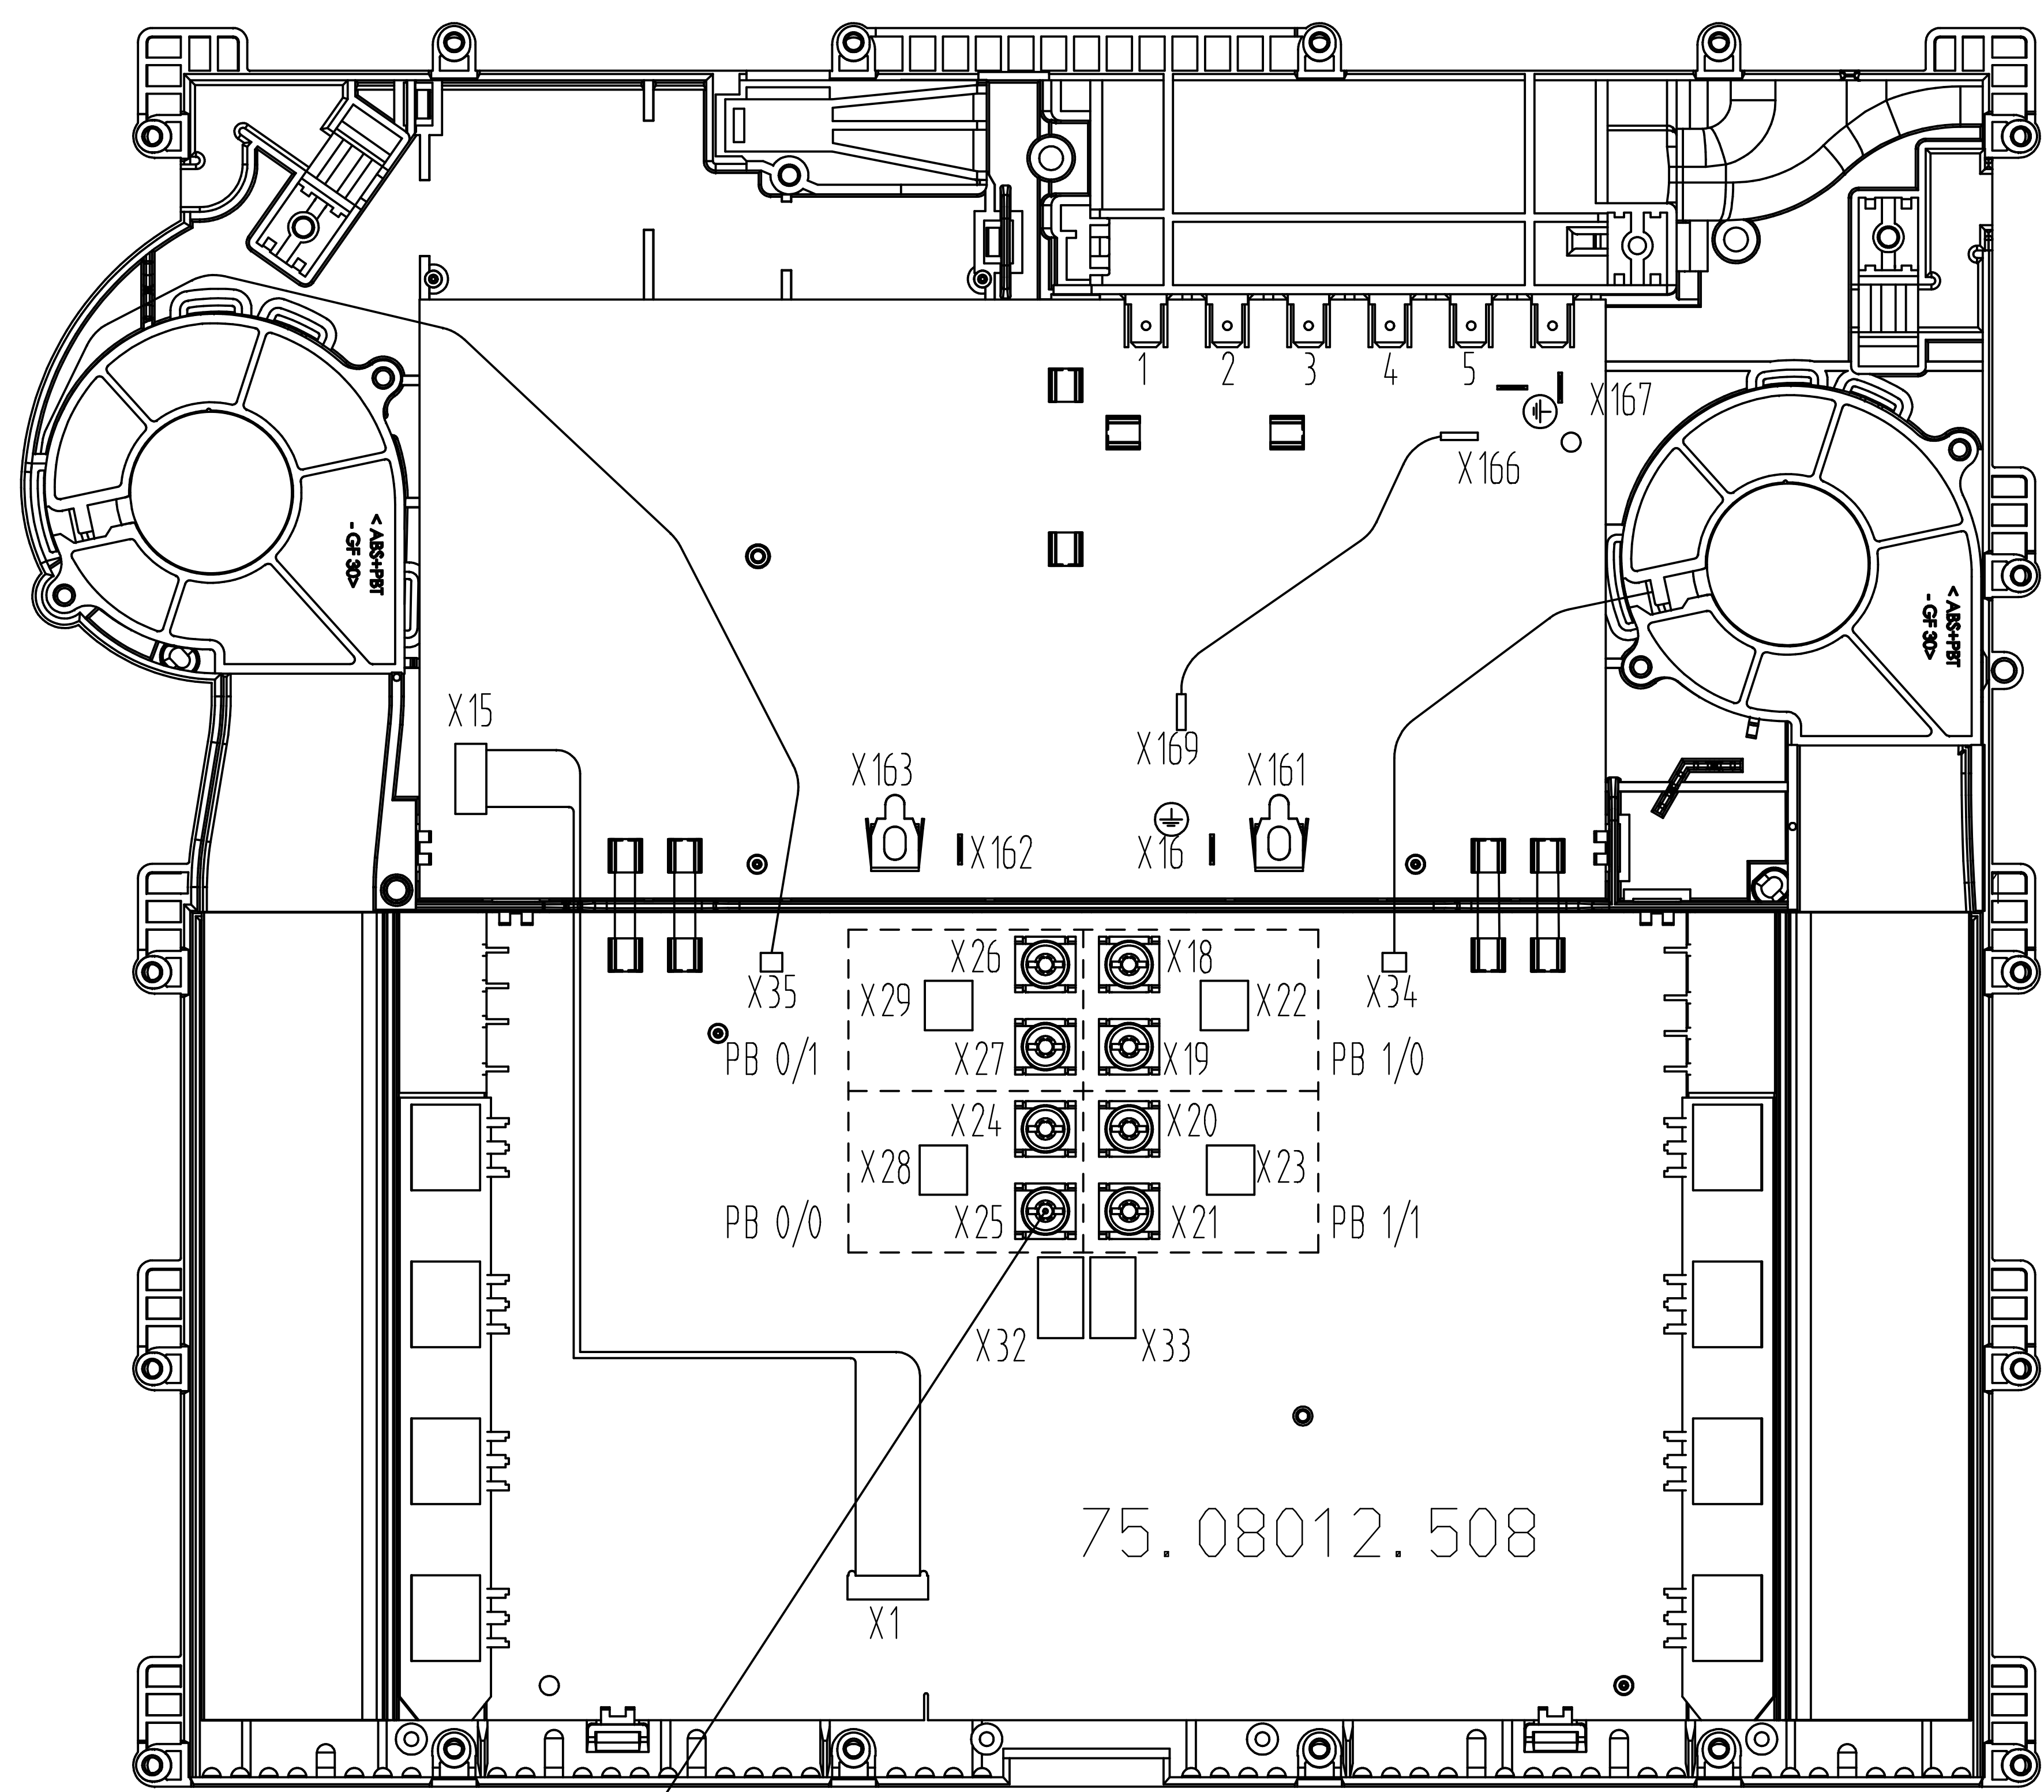


Ma =150 Ncm+20 Ncm

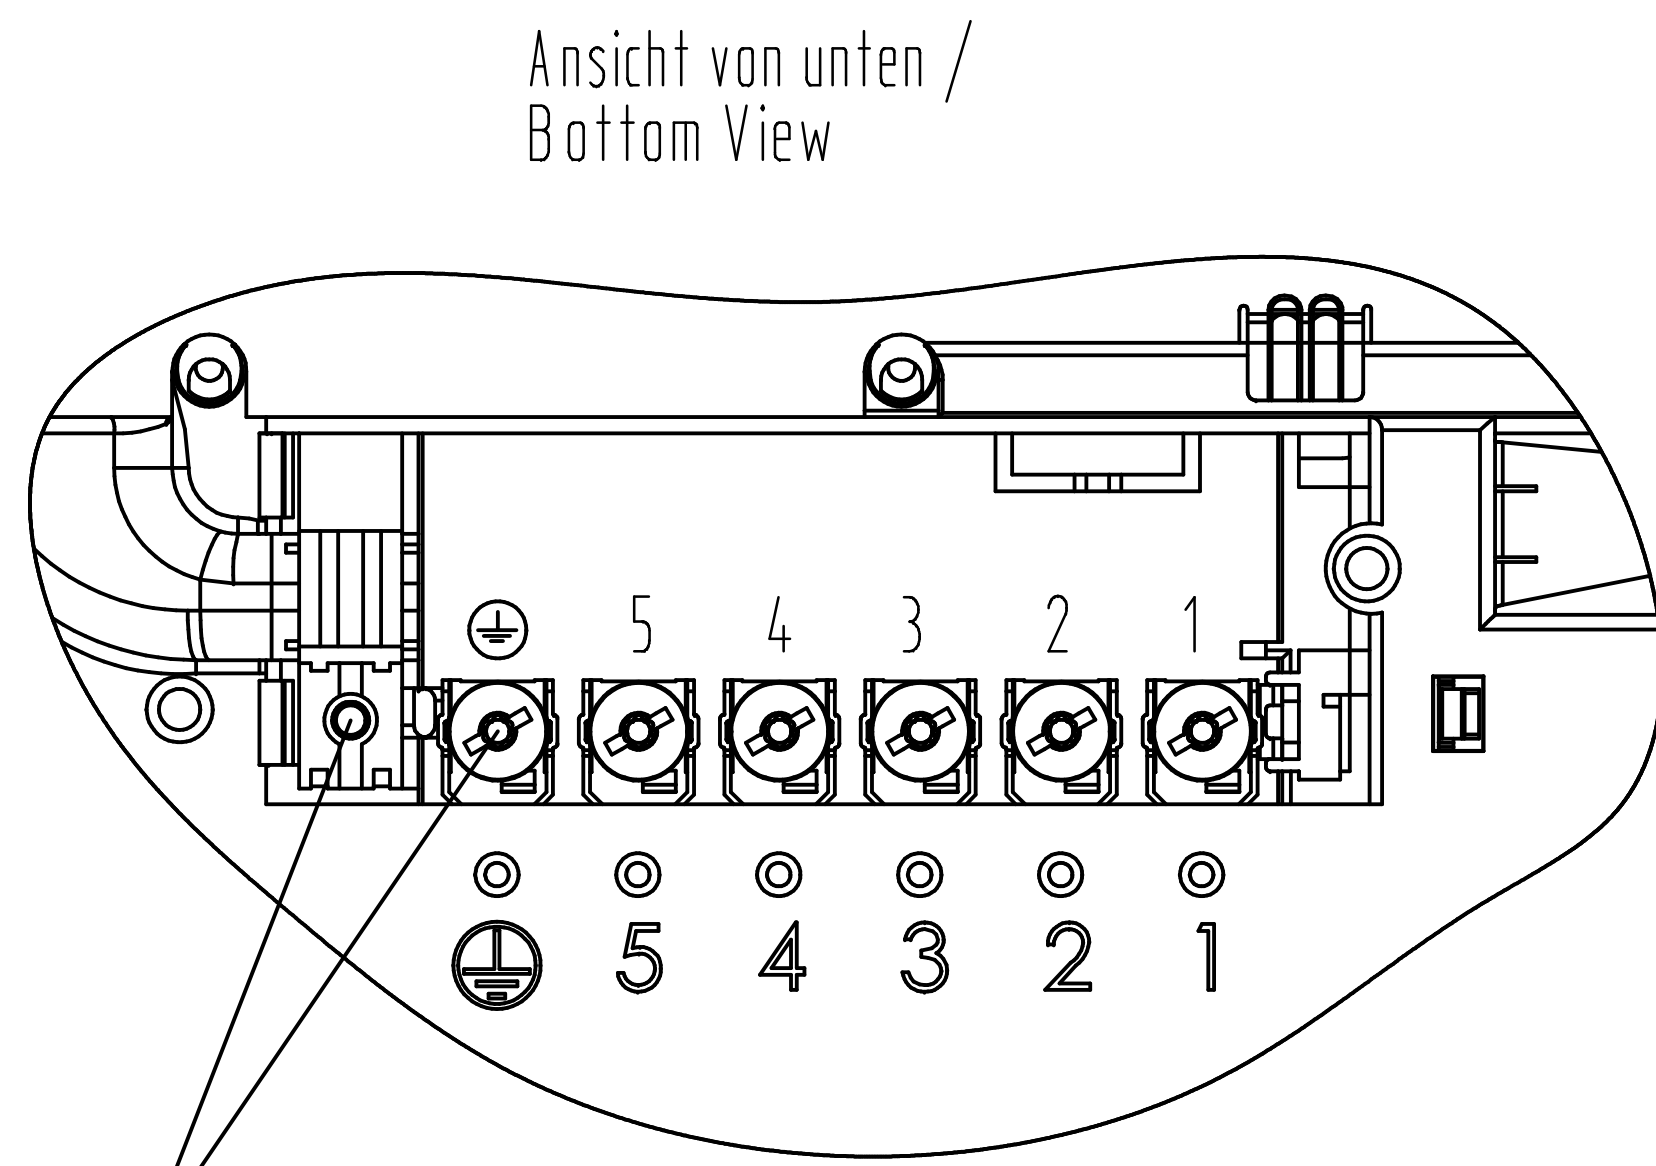

Ma =200 Ncm+20 Ncm

Schaltung beinhaltet CMOS Bauelemente.
ESD Schutzmaßnahmen
beachten.
CMOS circuit.
Pay attention on ESD
protection.

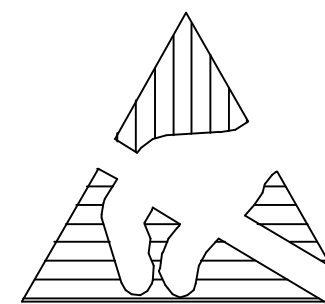


Anschlussbelegung / Connection

Pos.Bez. / identifer	Anschluss / Terminal	Belegung / Connection
	1	L1 Klemmenbrücke / Jumper 75.97009.001 bei einphasigem Anschluss / for single phase mains supply
	2	
	3	
	4	N Klemmenbrücke / Jumper 75.97009.001
	5	
		PE
KS1 PB 0/1	X26,X27 X29	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS2 PB 0/0	X24,X25 X28	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS3 PB 1/0	X18,X19 X22	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS4 PB 1/1	X20,X21 X23	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
	X32,X33	Kundenschnittstelle /Interface LIN Stacko MSL0 7230-004-000-960 oder äquivalent / or equivalent

Zubehör / Accessories

Benennung /Description	Sachnummer /Part-Number	Anmerkung /Remark	
Deckel / Cover		0000 968.265	erforderlich / necessary
Zugentlastungsschelle / Clamp		0000 968.199	erforderlich / necessary
EGO.Klemmenbrücke / Jumper		75.97009.001	je nach Netzanschluss / depends on mains supply
Schraube für Zugentlastungsschelle / Screw for clamp		0000 969.173	erforderlich / necessary

Einbauhinweis / Mounting Advice

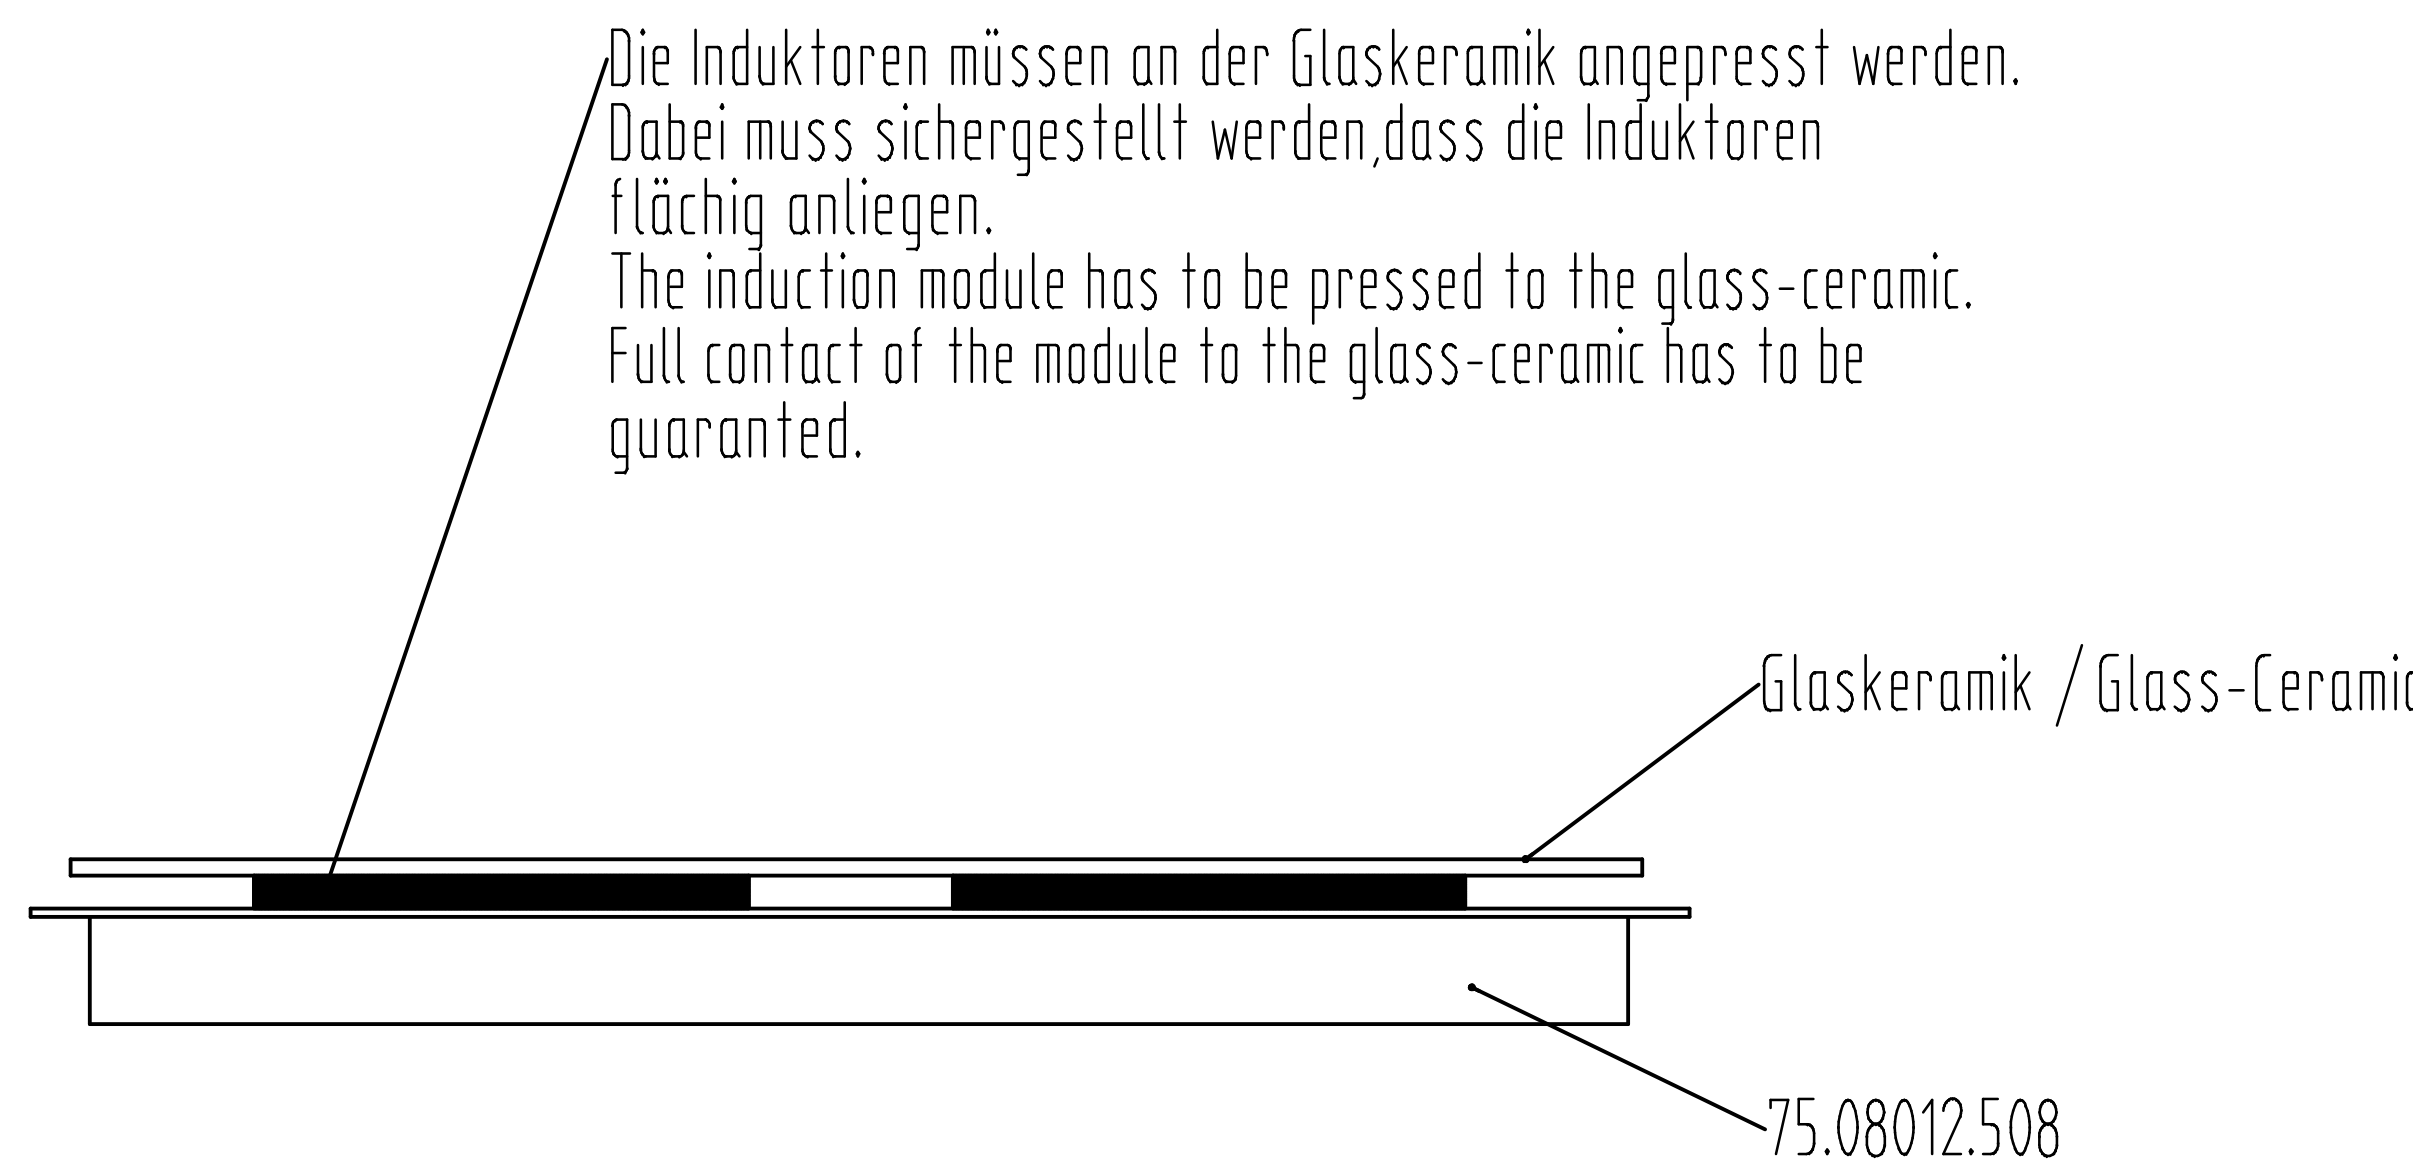

Teil		Art.-Nr.		Benennung und Abmessung		Stock/Lieferanten-Nr.		Werkstoff		Oberflächengleich	
Zone		Änd./Ind./Art. der Änderung				Datum		Name			
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (©NKS)										Dateiname : C:\01059378.SZA	
Datum		Name								Freigeblatterez. DIN ISO 2768	
bearb. 28.10.2009		KILLIAN								☐ fein ☐ mittel ☐ grob	
gepr. 24.11.2009		KILLIAN								Dauerflächennr. /Kürzel	
freigebl. 24.11.2009		KILLIAN								DIN ISO 1302 Nr.	
Hollstat										Freigebl. Handbuch	
1:1										Seite-Nr.	
										A7	
										01-133010	
										00	
										01	