



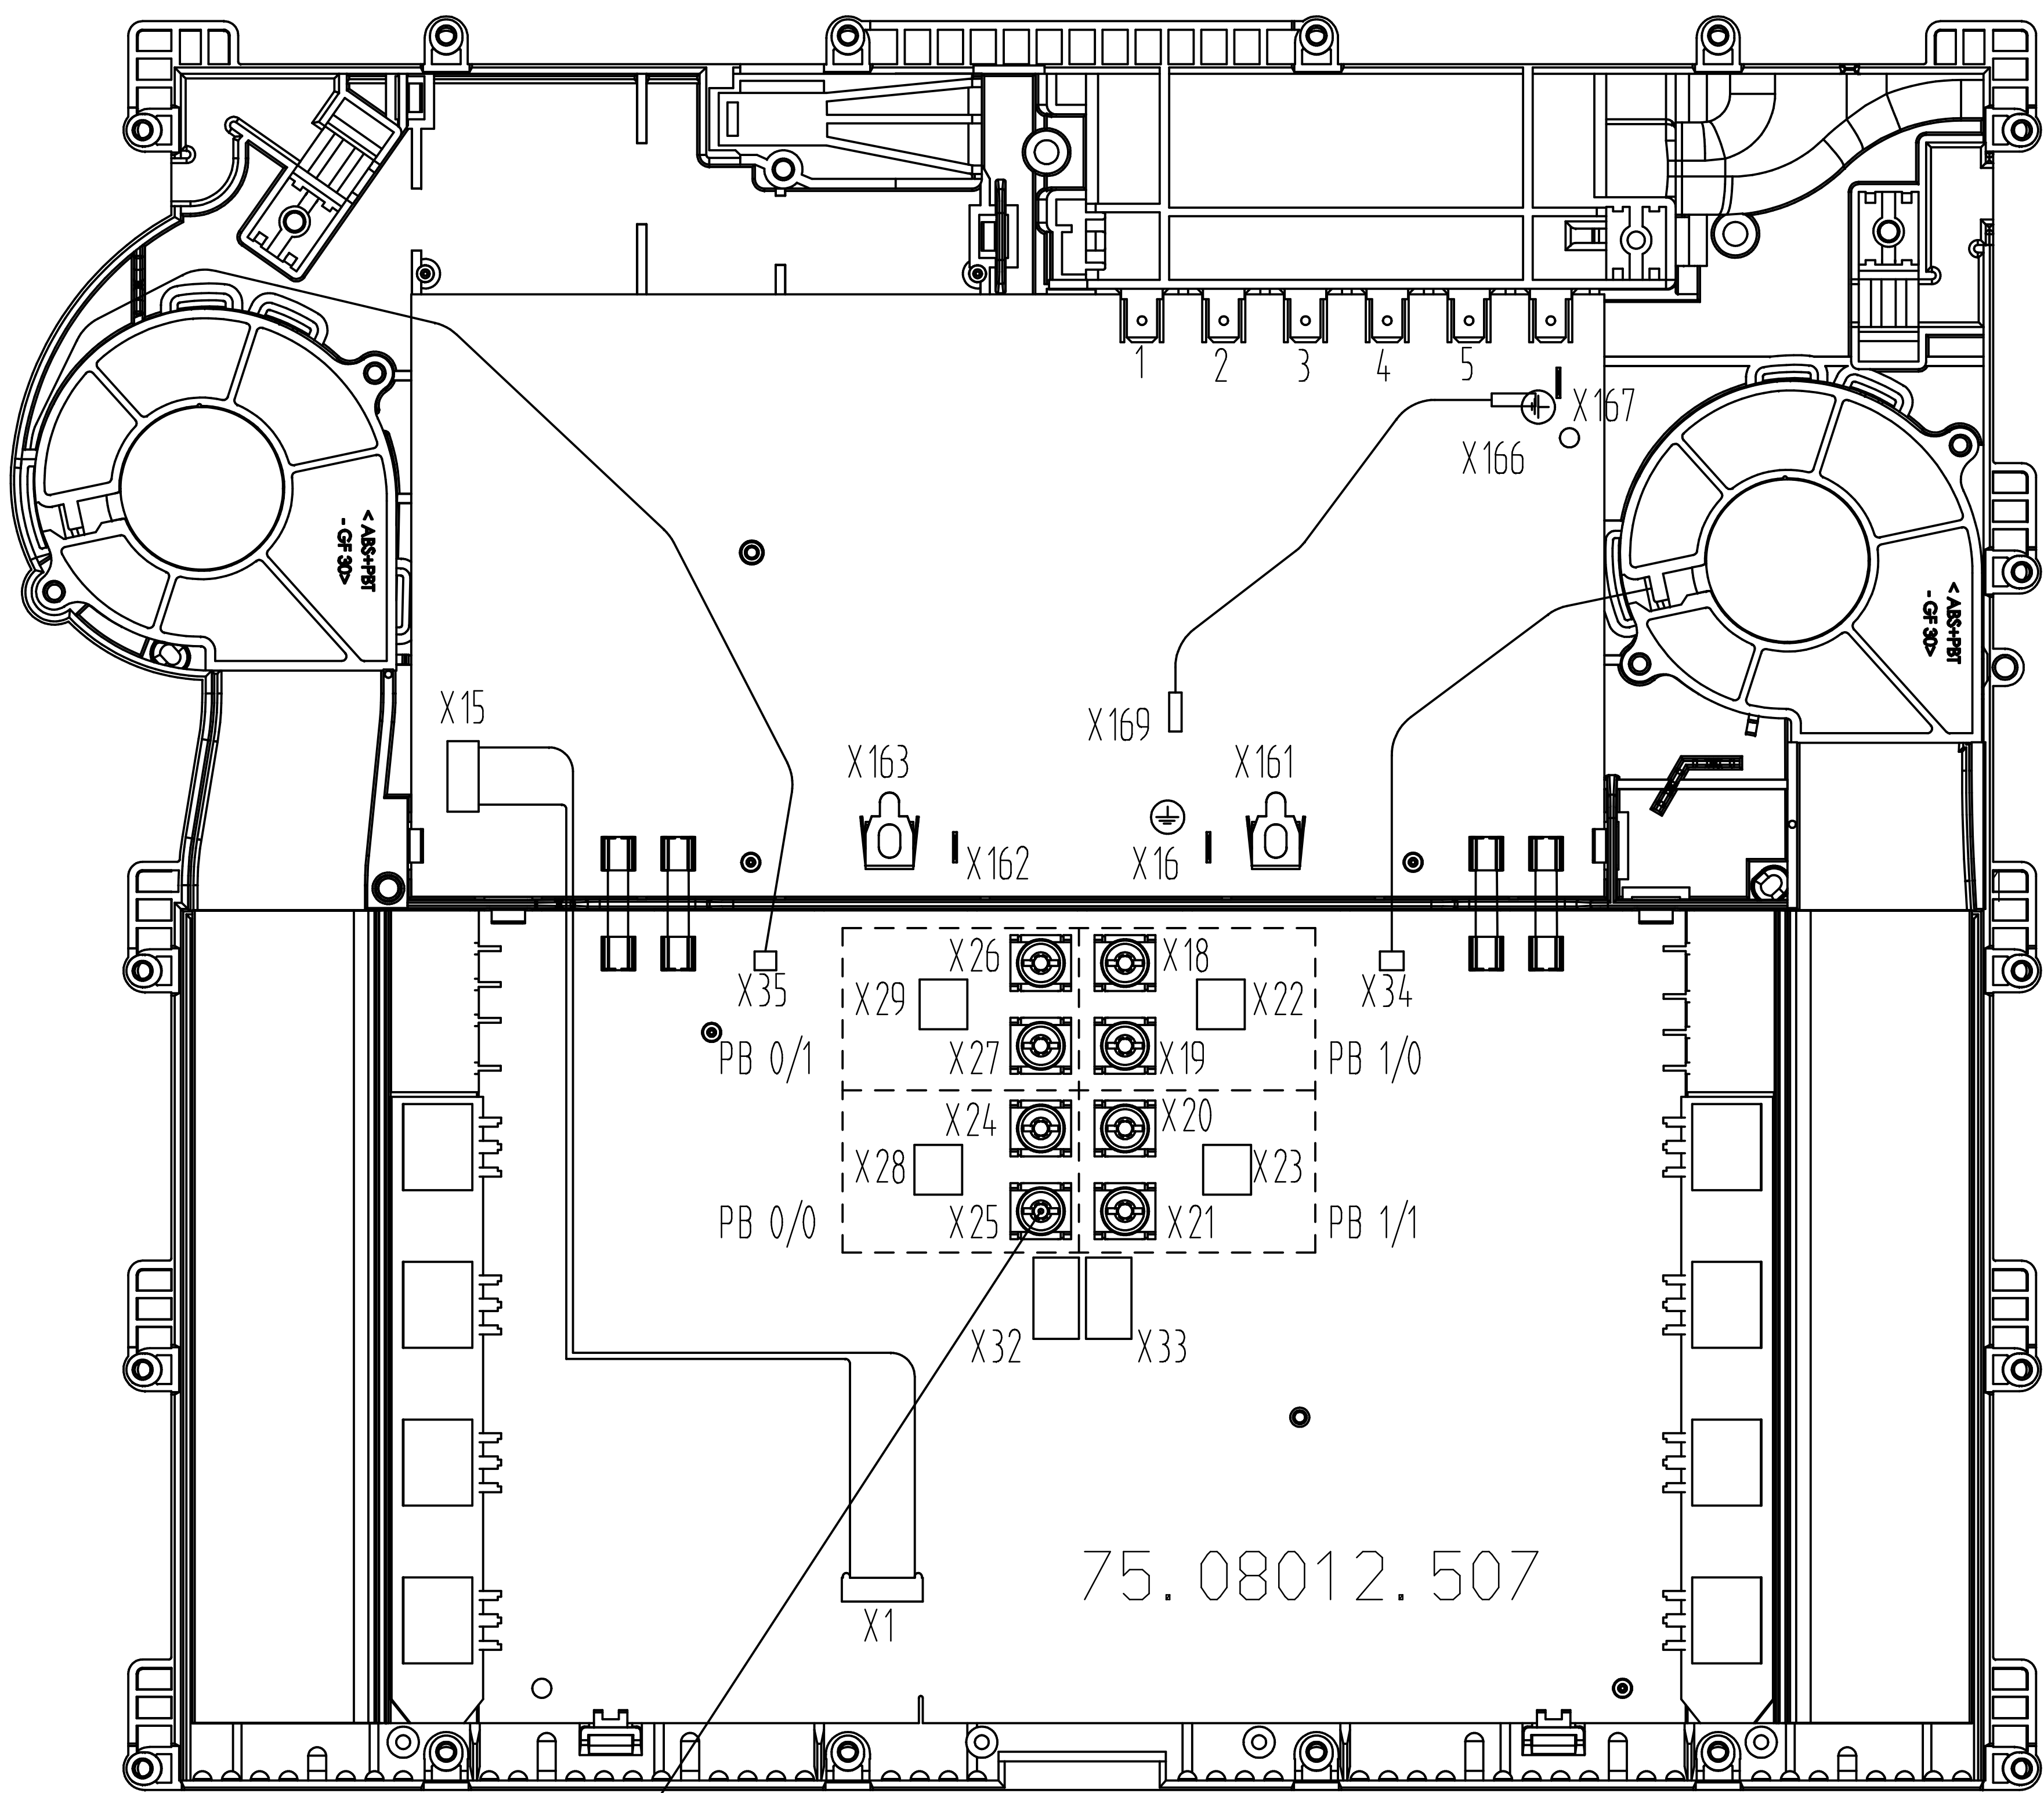


Ma =150 Ncm+20 Ncm

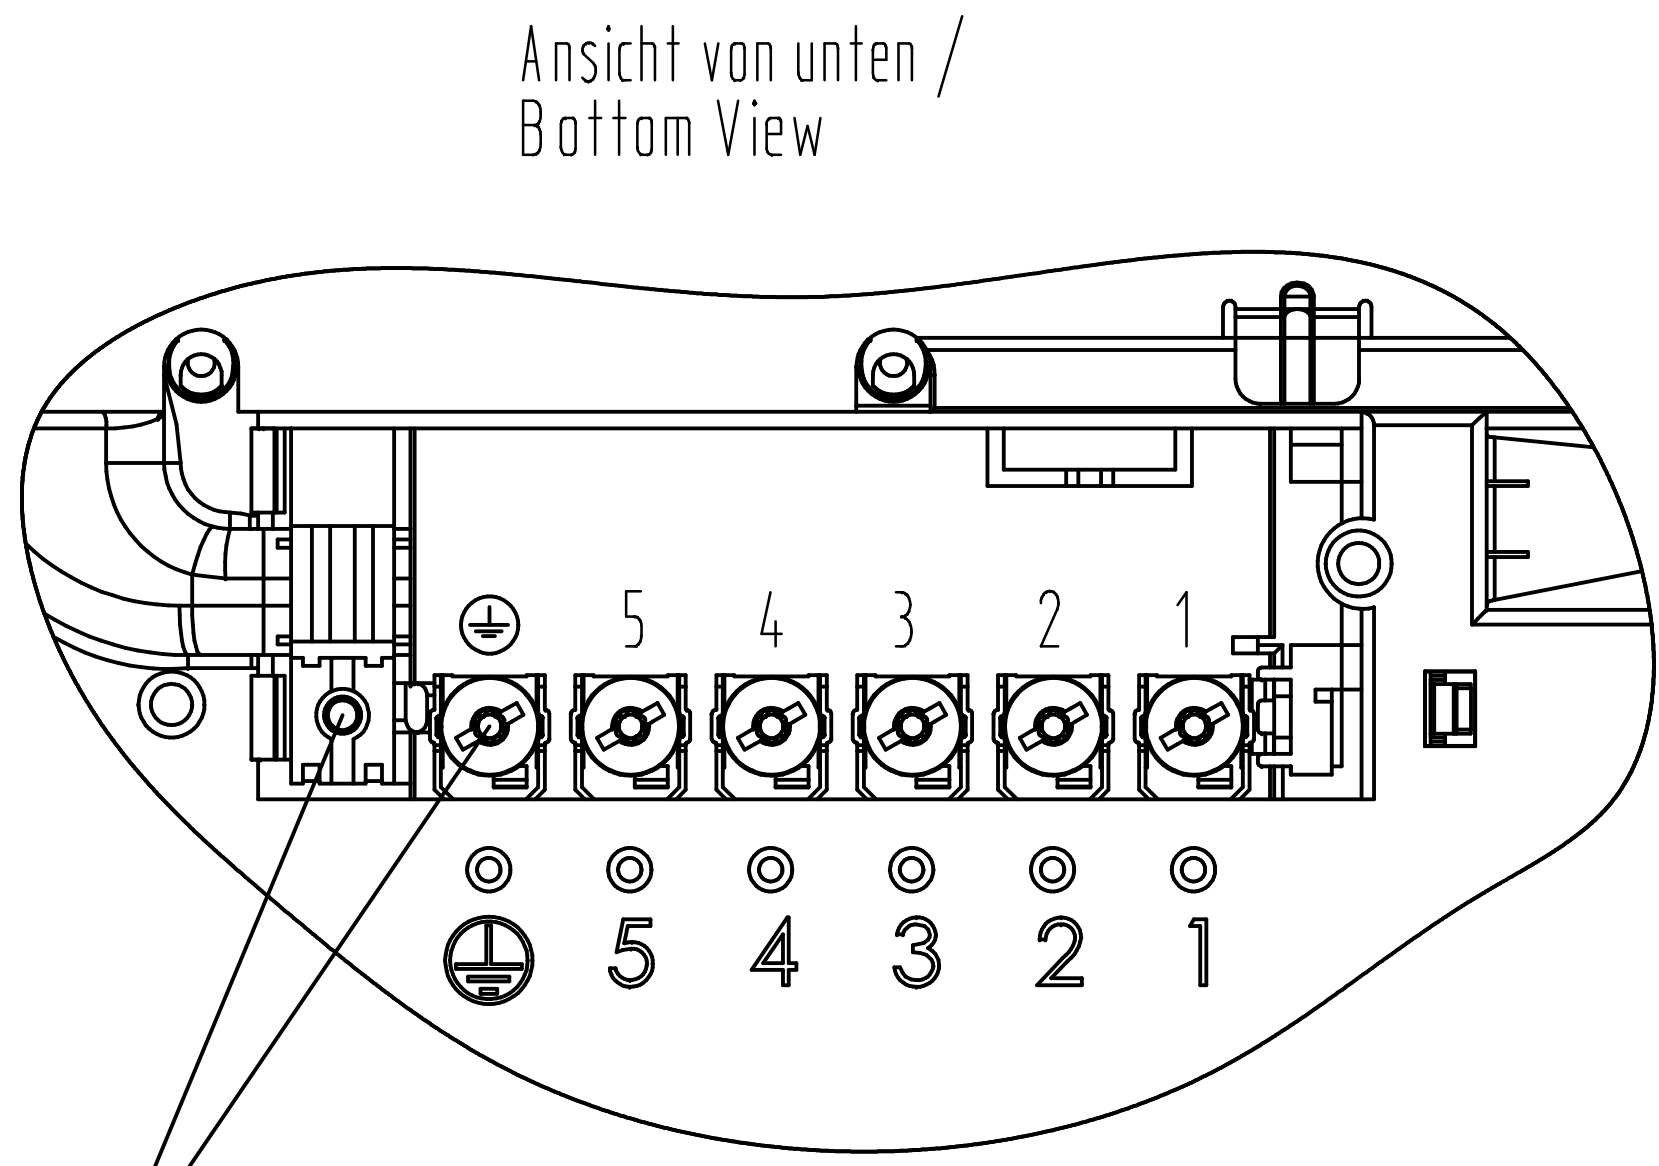

Ma =200 Ncm+20 Ncm

Schaltung beinhaltet CMOS Bauelemente.
ESD Schutzmaßnahmen
beachten.
CMOS circuit.
Pay attention on ESD
protection.

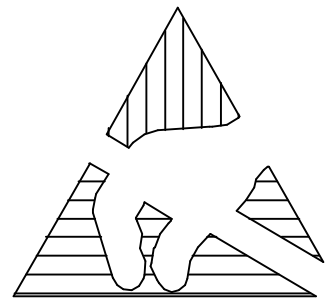

Anschlussbelegung / Connection


Pos.Bez. / identifer	Anschluss / Terminal	Belegung / Connection
	1	L1
	2	L2
	3	-
	4	N
	5	N
		PE
KS1 PB 1/0	X18,X19 X22	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS2 PB 0/0	X24,X25 X28	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS3 PB 0/1	X26,X27 X29	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
KS4 PB 1/1	X20,X21 X23	Induktor / Inductor Temp.-Fühler / Temp.- Sensor
	X32,X33	Kundenschnittstelle / Interface LIN Stacko MSLO 7230-004-000-960 oder äquivalent / or equivalent

Zubehör / Accessories

Benennung / Description	Sachnummer / Part-Number	Anmerkung / Remark	
Deckel / Cover		0000 968.265	erforderlich / necessary
Zugentlastungsschelle / Clamp		0000 968.199	erforderlich / necessary
EGO.Klemmenbrücke / Jumper		75.97009.001	je nach Netzanschluss / depends on mains supply
Schraube für Zugentlastungsschelle / Screw for clamp		0000 969.173	erforderlich / necessary

Einbauhinweis / Mounting Advice

Die Induktoren müssen an der Glaskeramik angepresst werden.
Dabei muss sichergestellt werden,dass die Induktoren
flächig anliegen.
The induction module has to be pressed to the glass-ceramic.
Full contact of the module to the glass-ceramic has to be
guaranteed.

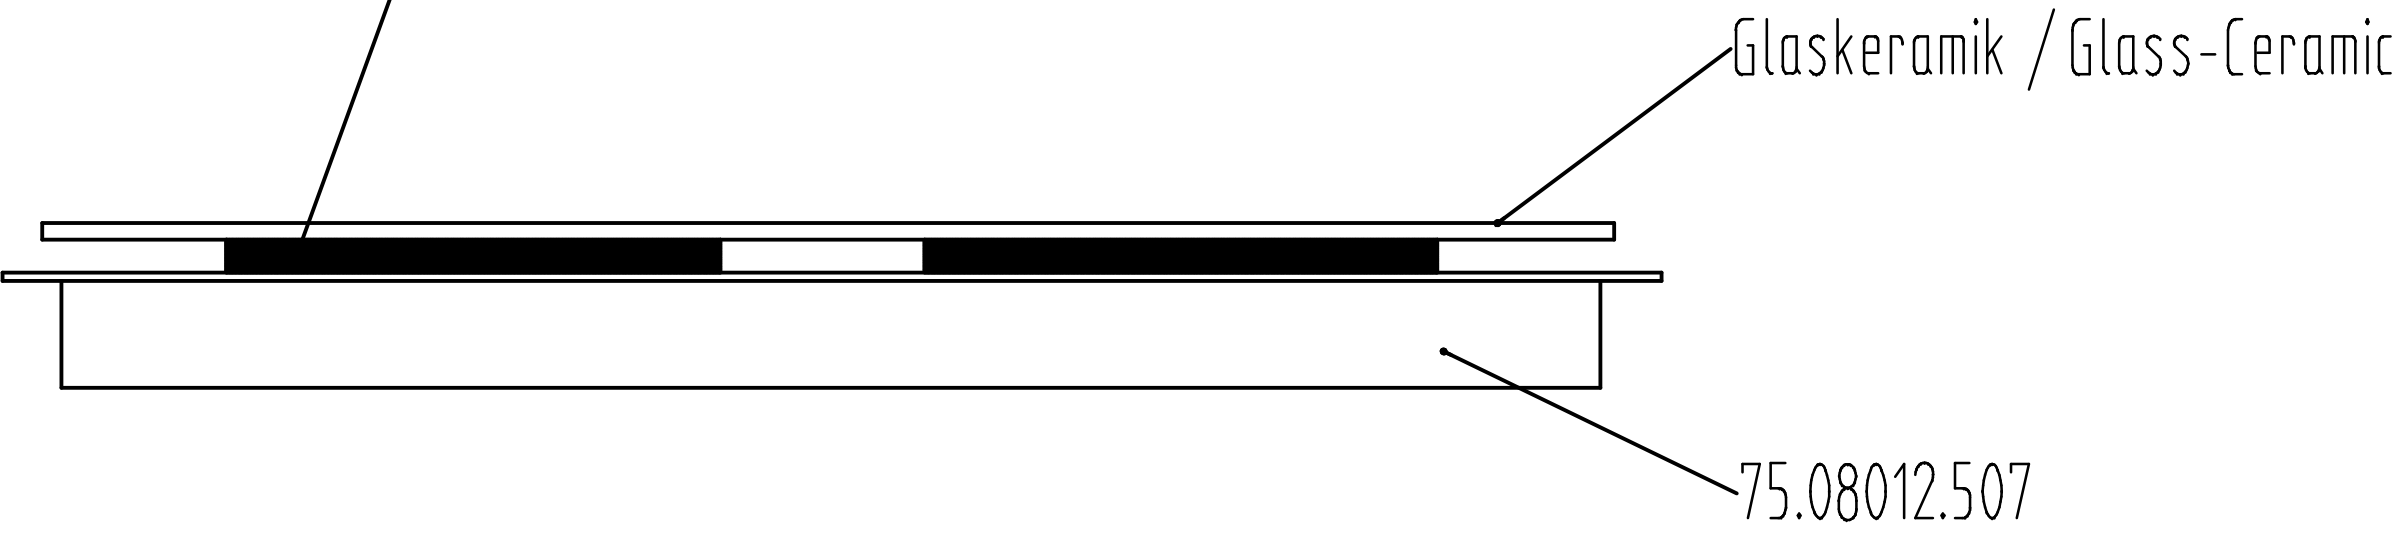

Teil	Art.-Nr.	Benennung und Abmessung	Stock/Unterlagen-Nr.	Werkstoff	Oberflächengleich
Zone	Änd.	Ind./Ärt der Änderung	Datum	Name	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (©NKS)					
Datum	Name		Dateiname : C:\01059377_SZA		
08.10.2009	KILIAN		Freiwilltoleranz: DIN ISO 2768		
24.11.2009	KILIAN		☐ fein ☐ mittel ☐ grob		
24.11.2009	KILIAN		Dauerflächennr. / Aufl.-		
24.11.2009	KILIAN		DIN ISO 1302 Nr.		
Holstein	GKST 60 14 VERDRÄHTUNGSPLAN		Freie Handbuch		Seite-Nr.
1:1	IND/ TC EGO GV FRONT				A7
Nr.					01-133009
					00 01