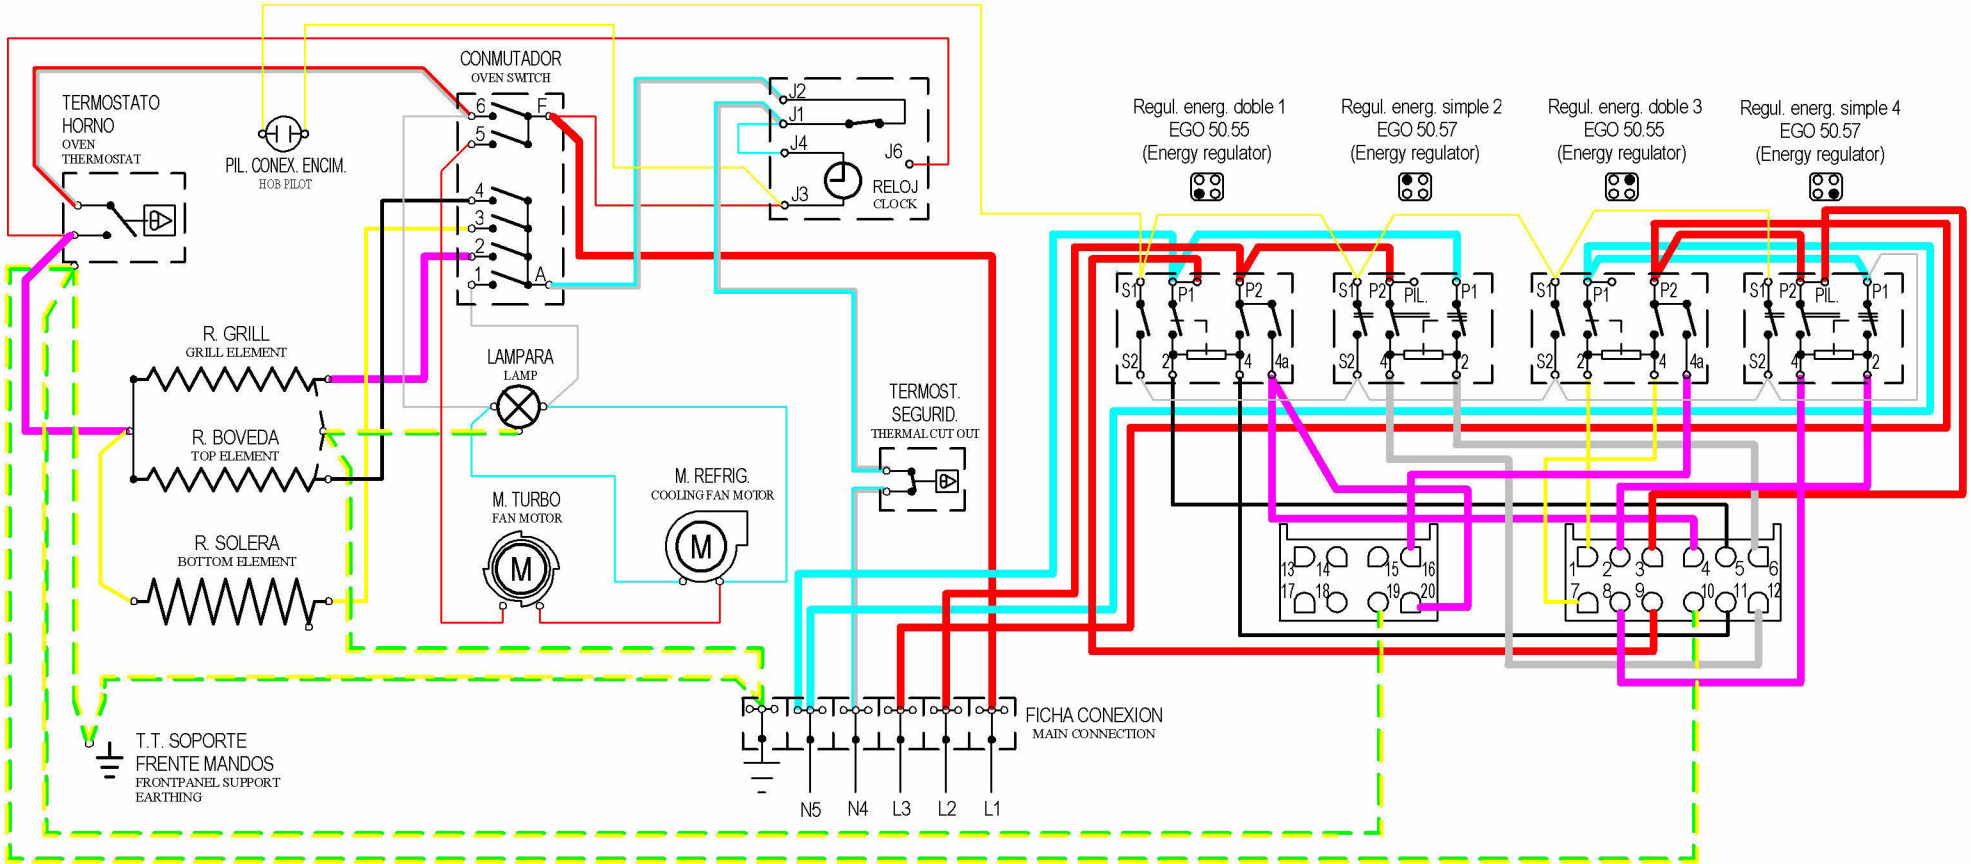

SIMBOLO	DESIGNACION
▬▬	Cable sección: 1.5mm²
▬ ▬	Cable sección: 1.5mm² (Toma tierra)
▬▬	Cable sección: 1mm²
▬ ▬	Cable silicona + FV sección: 1mm²
═══	Cable sección: 0.5mm²
═ ═	Cable sección: 0.5mm² T 250

CONMUTADOR 9P. Ref. 790601 "GOTTAK"

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	F		●	●	●	●	●	●	●	●	LINEA "L"
5			●		●					●	M. TURBO
4			●	●	●	●					R. BOVEDA
3			●	●				●	●		R. SOLERA
2					●	●	●	●			R. GRILL
1	A		●	●	●	●	●	●	●	●	LINEA "N"

PATH :

TOLERANCIA GENERAL: ±

Mat.:

ESCALA		FECHA:	NOMBRE:
s / e	DIBUJADO:	25 03 08	M.A.
	COMPROBADO:		

TEKA INDUSTRIAL, S.A.
SANTANDER - ESPAÑA

ESQUEMA ELECTRICO HX-725 E

Nº.: EE00309-000

Sustituye a:

Sustituido por:

Observ.: ---